


UWAGA

Dokładną lokalizację i ilość pionów wod-kan do wymiany ustalic na etapie wykonywania robót ( pion łazienkowy fi 110mm pion kuchenny fi 75mm)  
Wymianę wz wykonać włącznie z wodomierzem - spłacz z instalacją wewnętrzną  
Doprowadzić zimną wodę do pomieszczenia węzła

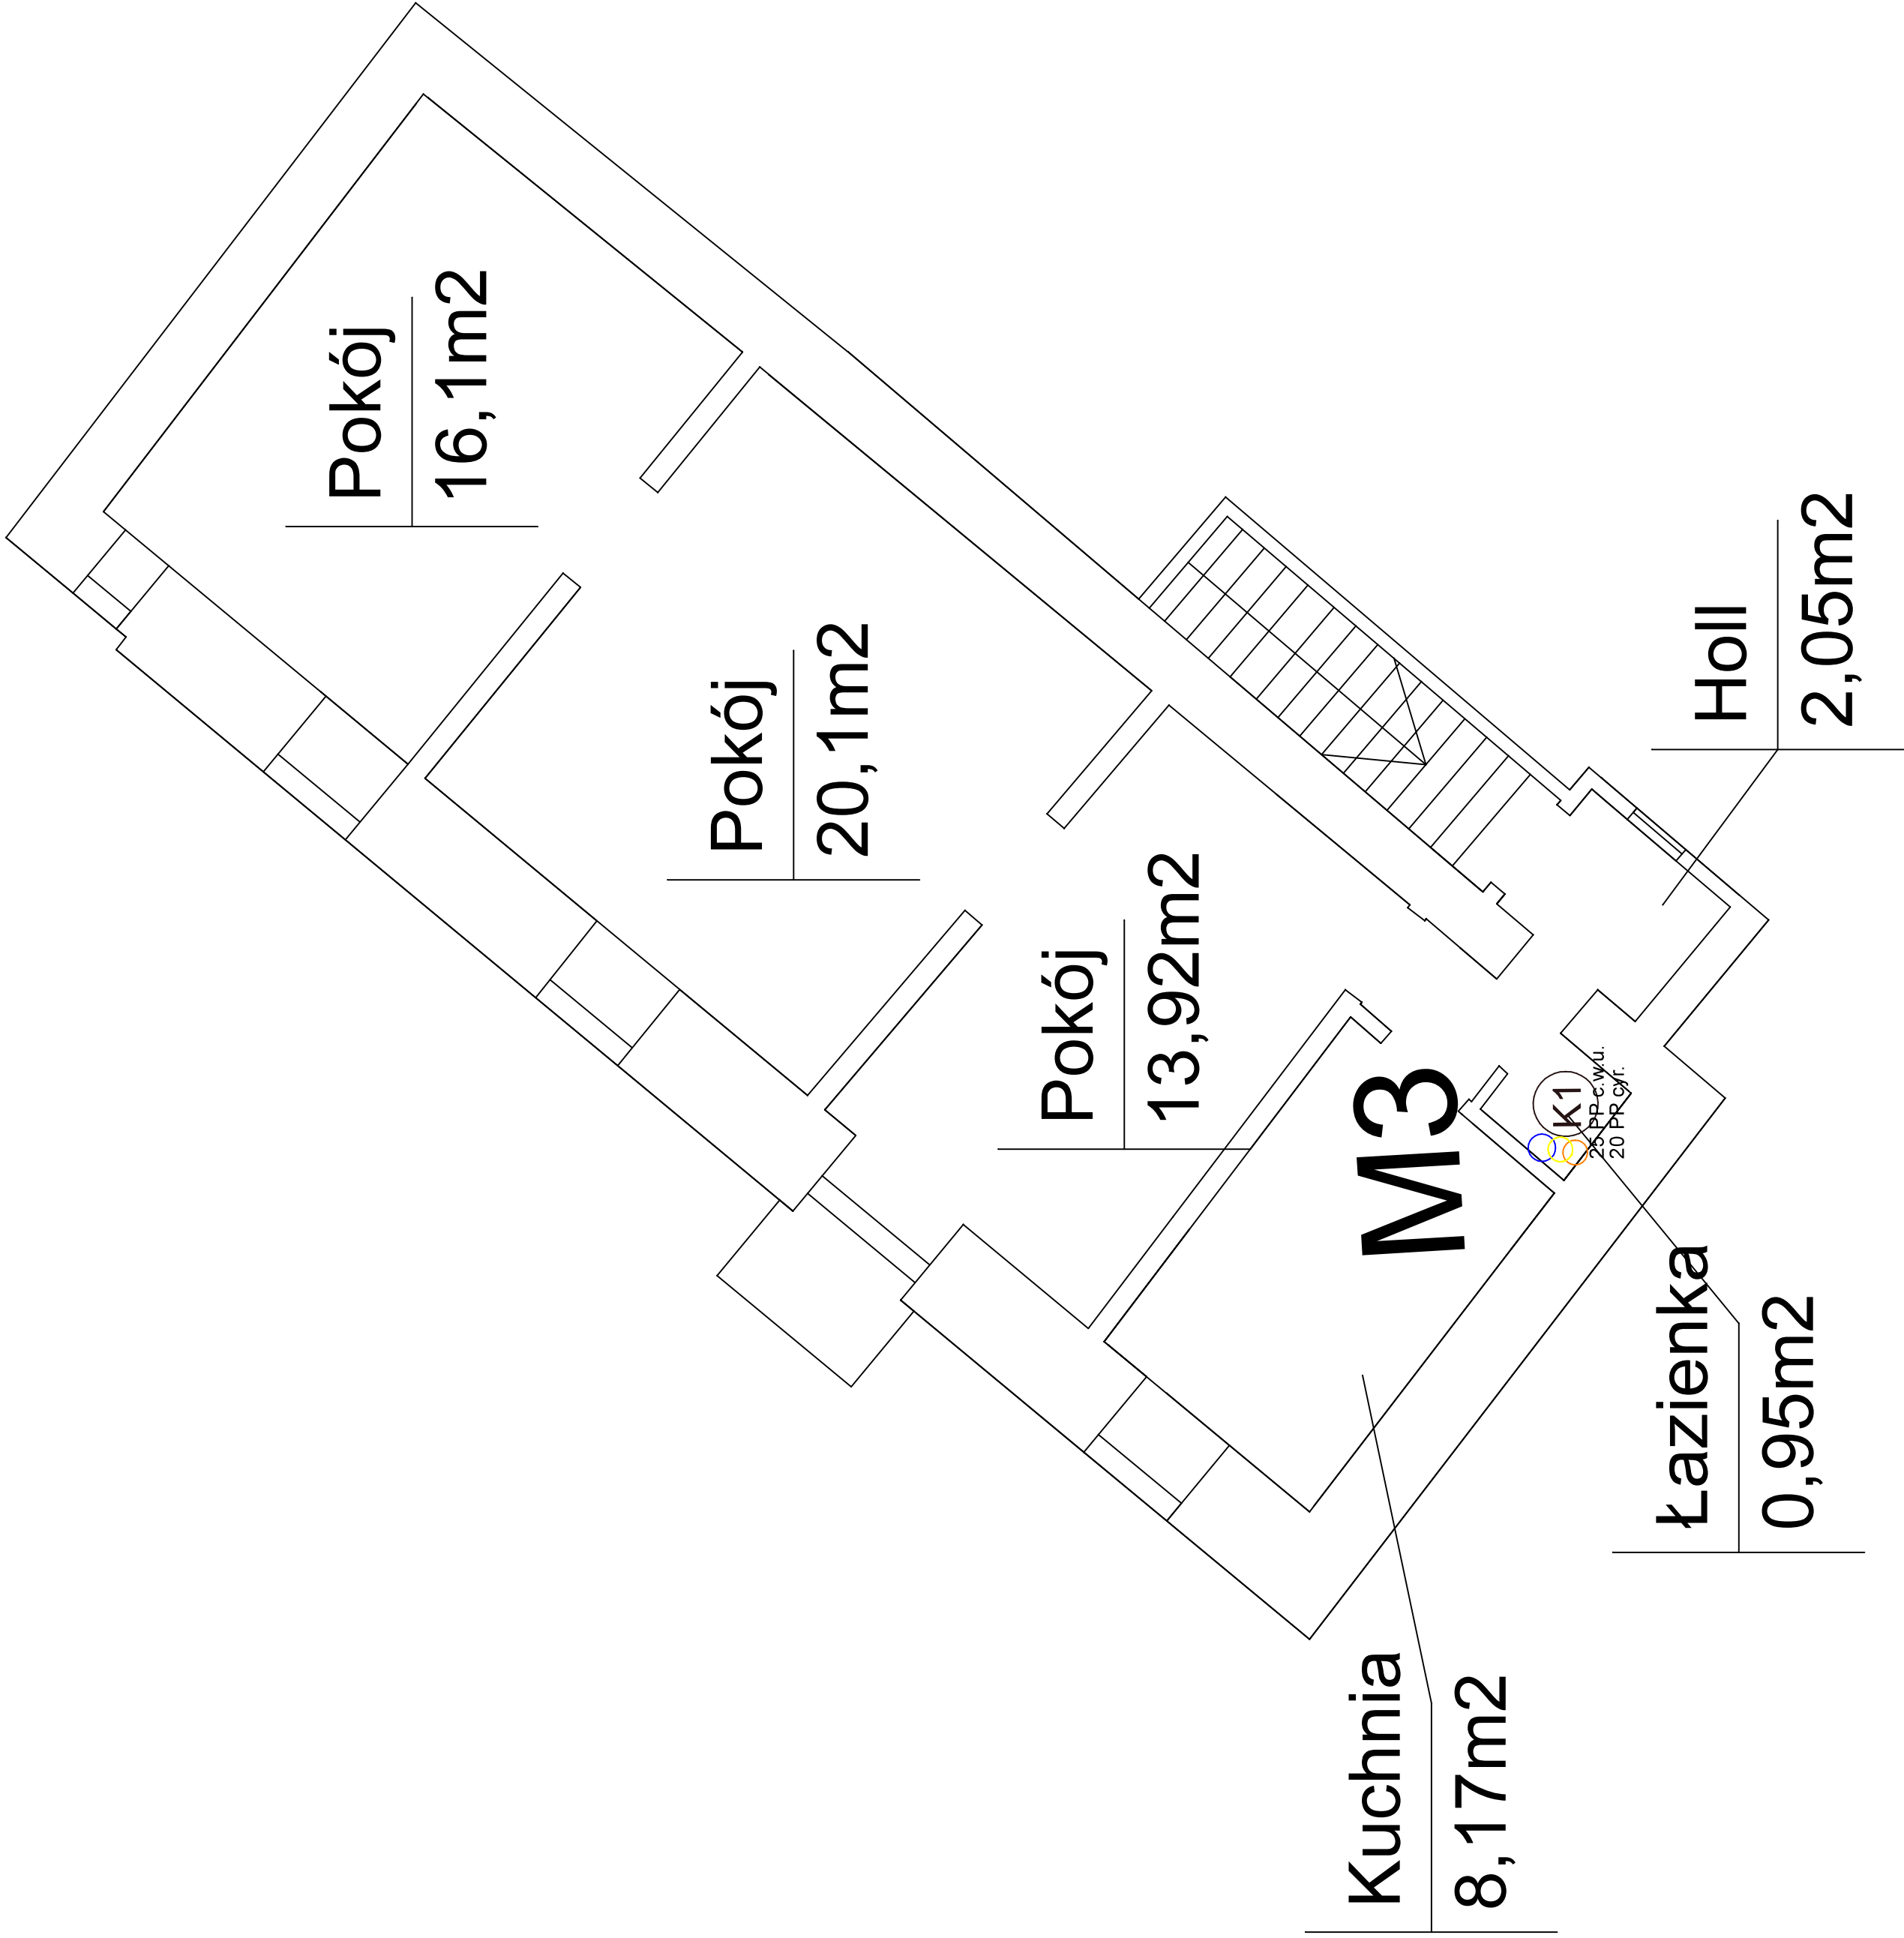

Legenda:

- K2

3

projektowany pion kanalizacyjny
- projektowany pion wodny
- instalacja cwu
- instalacja zw
- instalacja cyrkulacji

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| RZUT I PIĘTRA INSTALACJI Z W. C. W. U. I CYRK.  |  | SKALA 1:50        |
| PROJEKT   |  | BRANZA SANITARNIA |
| Wymiana wewnętrznej instalacji Wod-kan oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. - ul. Św. Antoniego 5 Wrocław |  | DATA 12.2022      |
| INWESTOR  |  | PE                |
| Administracja Zasadów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 81-500 Wrocław  |  | KOSZTORYS         |
| BRANZA SANITARNIA   |  |                   |
| projektant mgr inż. MARUSZ CZUPRYNIAK   |  | podpis            |
| specjalność instalacyjna bez ograniczeń, Nr. WAM/0052/P/2023/17   |  | podpis            |
| wykwalifikowana osoba   |  | podpis            |
| CMA BUDOWNICTWO PRACOWNIA PROJEKTOWA  |  | S4                |
| 87-500 Wrocław, ul. Złazane Wody 65 email: cma.budownictwo@gmail.com  |  | —                 |