

○ podgrzewacz pojemnościowy wody, $U = 230V$, $P = 1,5 \text{ kW}$


Instalacje gniazd wykonać przewodem $YDY 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$.


Instalacje wykonać w tynku.

Stosować gniazda wtynkowe w aneksach kuchennych oraz wtynkowe szczelne w łazienkach.

W istniejących rozdzielniach mieszkaniowych zainstalować 1 lub 2 zabezpieczenia typu S301B16 dla projektowanych obwodów.

ochrona od porażień:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

 nadzór projektowanie branża elektryczna jarosław szczęśny <div>ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek nip 888-107-52-31 tel.: 604 297 874 e-mail: jarek.szczesny@interia.pl</div>		
Obiekt: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych	Projektant: inż. Jarosław Szczęśny upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych KUP/1E/2445/01	
Adres: ul. Zakręt 8 bl. 2, Włocławek, dz. nr 116/1, 117/4 obr. ewid. Różnowo, jedn. ewid. Miasto Włocławek	Inwestor: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek	Branża Elektryczna
Tytuł rysunku: Instalacja elektryczna - parter	Data 10.12.2018	Skala 1:100 Nr rys. 1

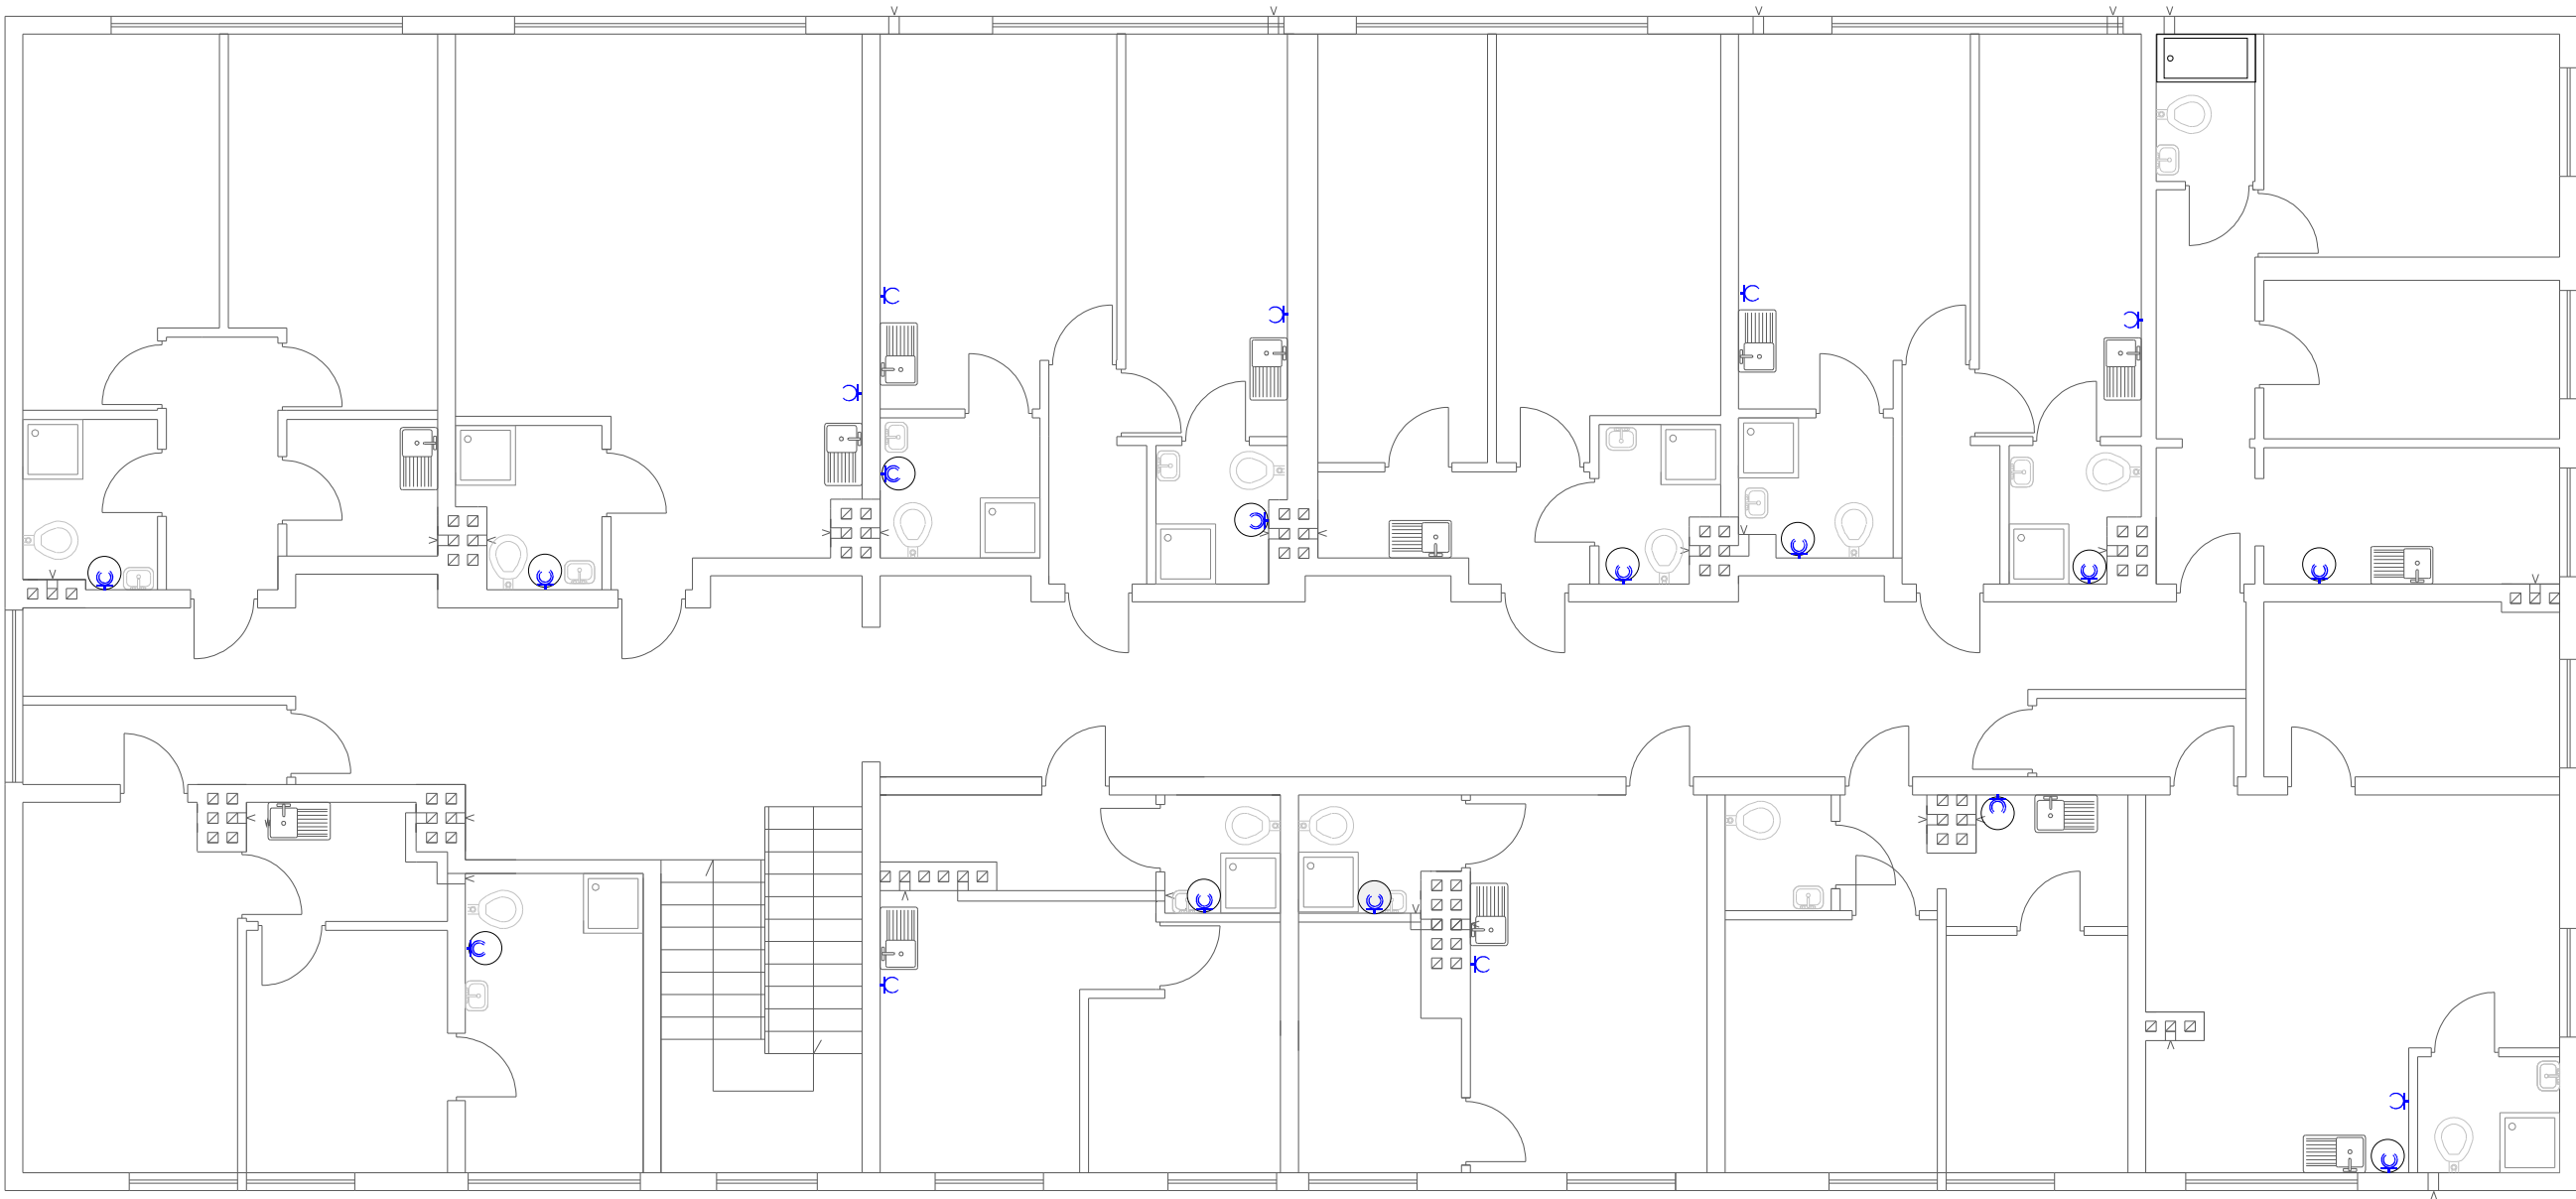


○ podgrzewacz pojemnościowy wody, U = 230V, P = 1,5 kW

Instalacje gniazd wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm².
Instalacje wykonać w tynku.
Stosować gniazda wtynkowe w aneksach kuchennych
oraz wtynkowe szczelne w łazienkach.
W istniejących rozdzielniach mieszkaniowych zainstalować
1 lub 2 zabezpieczenia typu S301B16 dla projektowanych obwodów.

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

<div><div><div>nadzór projektowanie</div><div>branża elektryczna</div><div>jarosław szczęsny</div></div><div><div>ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek</div><div>nip 888-107-52-31</div><div>tel.: 604 297 874</div><div>e-mail: jarek.szczesny@interia.pl</div></div></div>		
Obiekt: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych	Projektant: inż. Jarosław Szczęsny upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01	
Adres: ul. Zakręt 8 bl. 2, Włocławek, dz. nr 116/1, 117/4 obr. ewid. Róźinowo, jedn. ewid. Miasto Włocławek		
Inwestor: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek	Branża Elektryczna	Skala 1:100
Tytuł rysunku: Instalacja elektryczna - I piętro	Data 10.12.2018	Nr rys. 2

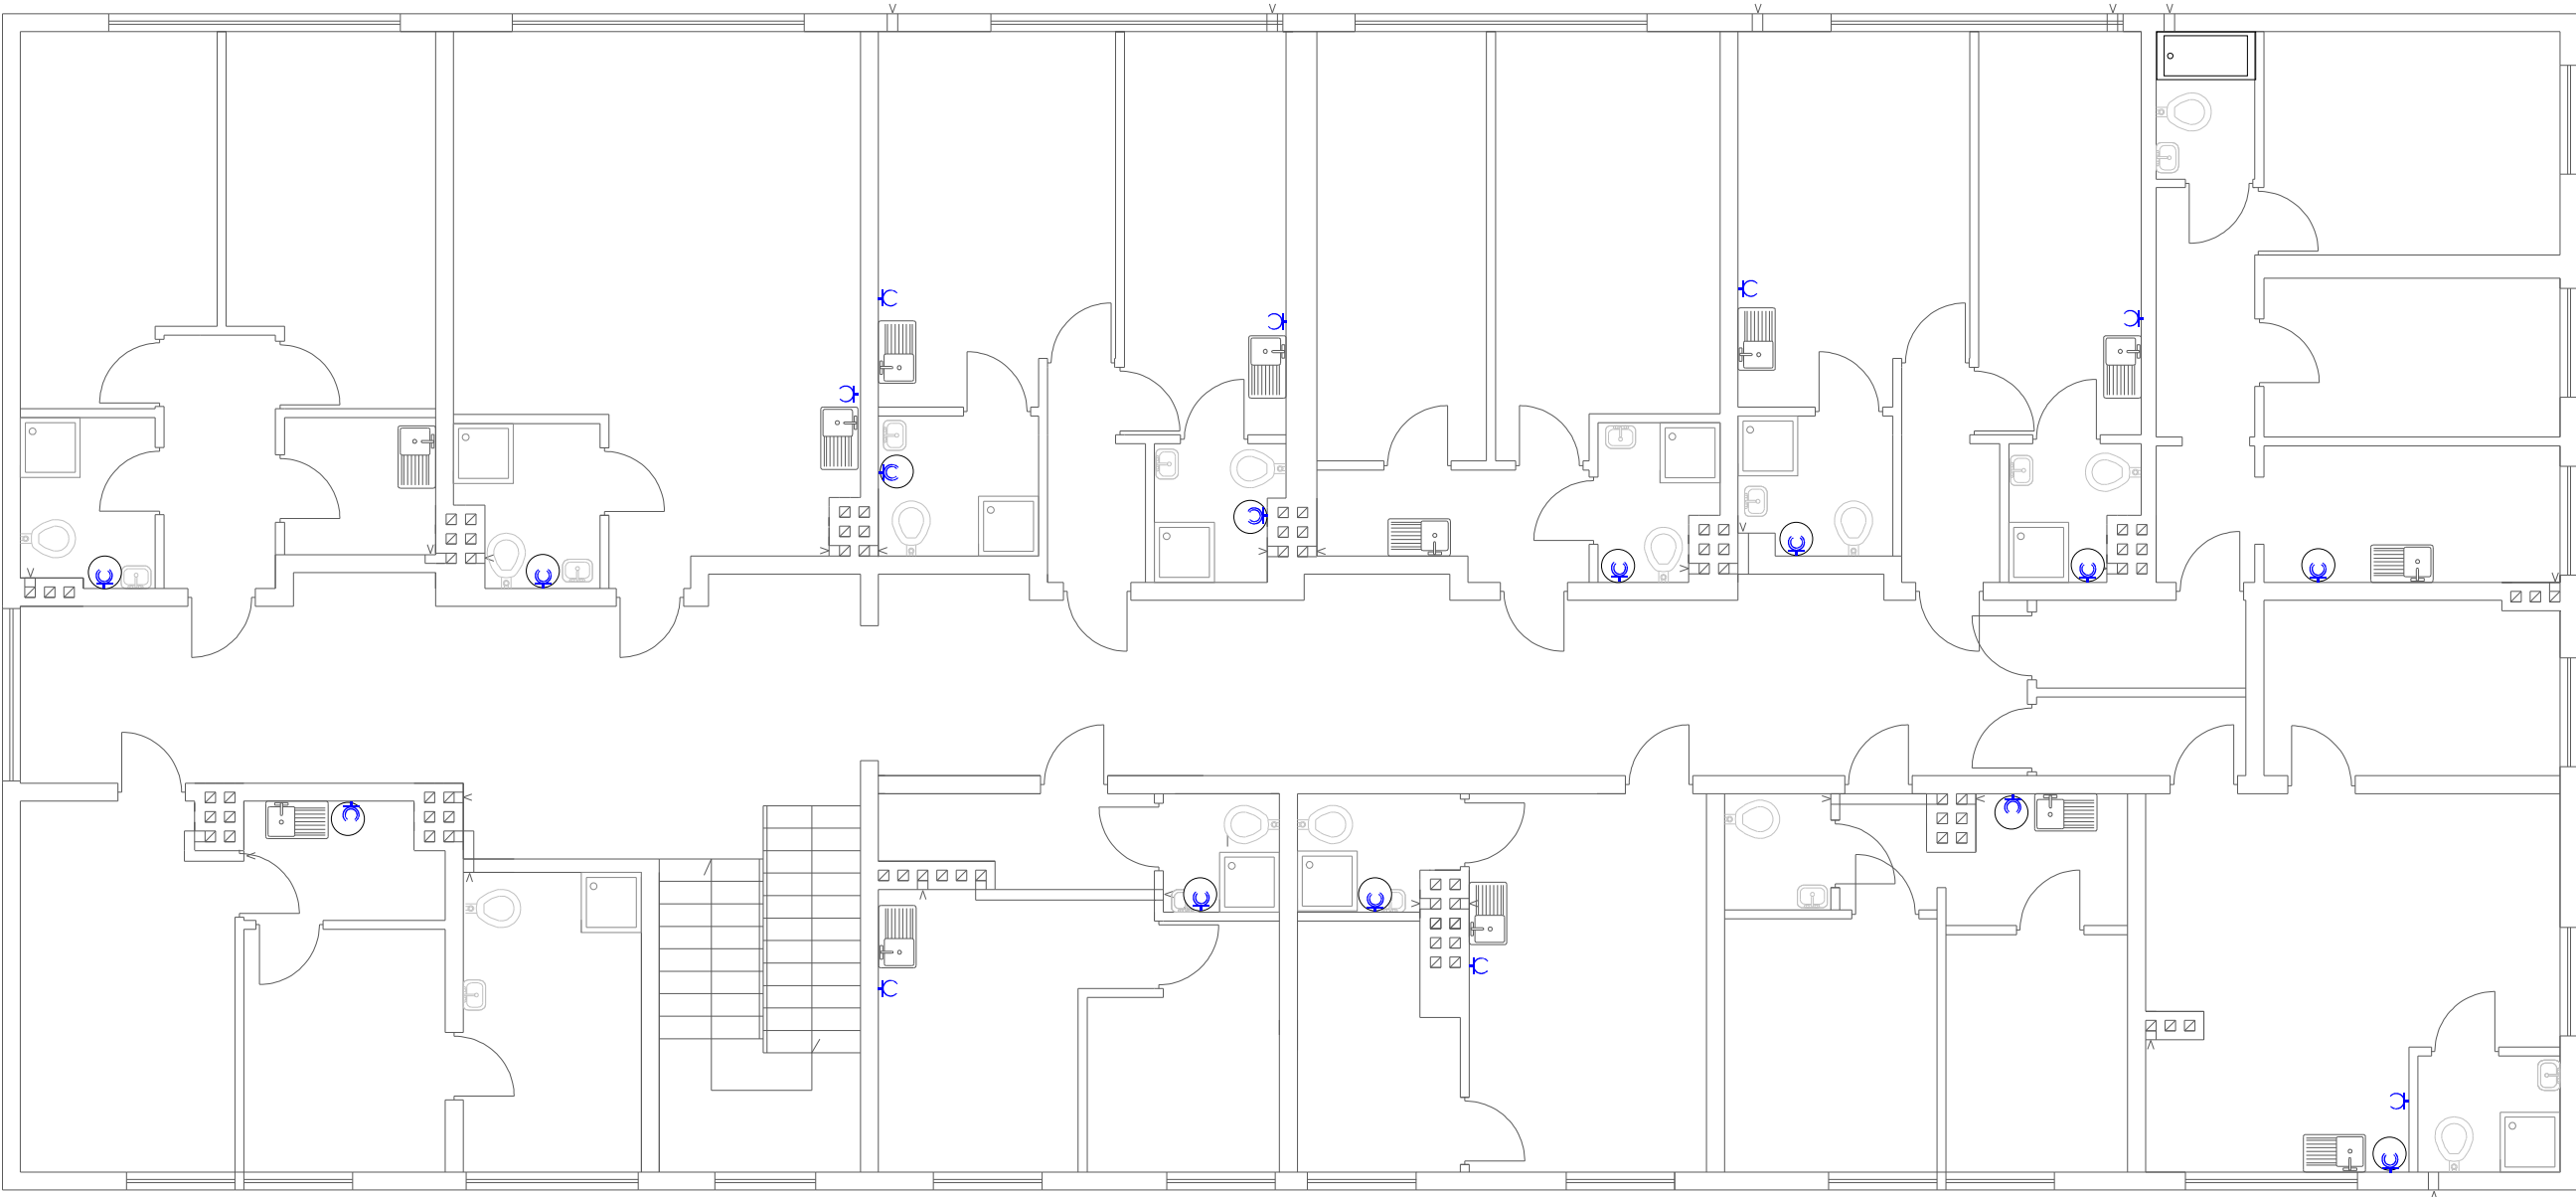

○ podgrzewacz pojemnościowy wody, U = 230V, P = 1,5 kW

Instalacje gniazd wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm².
Instalacje wykonać w tynku.
Stosować gniazda wtynkowe w aneksach kuchennych
oraz wtynkowe szczelne w łazienkach.
W istniejących rozdzielniach mieszkaniowych zainstalować
1 lub 2 zabezpieczenia typu S301B16 dla projektowanych obwodów.

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

<div><div><div>nadzór projektowanie</div><div>branża elektryczna</div><div>jarosław szczesny</div></div><div><div>ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek</div><div>nip 888-107-52-31</div><div>tel.: 604 297 874</div><div>e-mail: jarek.szczesny@interia.pl</div></div></div>		
Obiekt: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych	Projektant: inż. Jarosław Szczesny upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01	
Adres: ul. Zakręt 8 bl. 2, Włocławek, dz. nr 116/1, 117/4 obr. ewid. Rózinowo, jedn. ewid. Miasto Włocławek	Inwestor: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek	Branża Elektryczna
Tytuł rysunku: Instalacja elektryczna - II piętro	Data 10.12.2018	Skala 1:100 Nr rys. 3