

PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-880 Brześć Kujawski Wieniec Zalesie 12/1, tel./ fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, ul. Łęgska 5	
--	---

INWESTYCJA
Budowa wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Jesionowej 8 , dz. nr 65/33; KM 49/1, 87-800 Włocławek
TEMAT:
Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji.
SKŁADNIK OPRACOWANIA
Branża instalacyjna PROJEKT BUDOWLANY

	Data	Podpis
Projektował	30 kwiecień 2020 r.	
mgr inż. K. Sikorski		
Opracował	30 kwiecień 2020 r.	
mgr inż. D. Tomaszewski		

INWESTOR:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek

KARTA OPISOWA PROJEKTU

PT: **PB - INSTALACJA WEWNĘTRZNA ZIMNEJ WODY, CWU I CYRKULACJI.**

ZAM. NR: **WEWNĘTRZNA INSTALACJA ZIMNEJ WODY , CWU I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY UL. JESIONOWEJ 8 WE WŁOCŁAWKU.**

	OZNACZ. RYS.	TREŚĆ RYSUNKU	ILOŚĆ ARK.	UWAGI
		Strona tytułowa	1	
		Zawartość opracowania	1	
		Kserokopie uprawnień projektowych	2	
		Zaświadczenia o przynależności do Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	2	
		Oświadczenie projektanta	1	
		Opis techniczny str.	8	
		Karta katalogowa wodomierza TECHEM	1	
	00	Plan sytuacyjny	1	
	01	Rzut piwnic	1	
	02	Rzut parteru	1	
	03	Rzut I piętra	1	
	04	Rzut poddasza	1	
	05	Rozwinięcie instalacji cwu i cyrkulacji i wz. Pion 1,2	1	
	06	Rozwinięcie instalacji cwu i cyrkulacji i wz. Pion 3	1	

Włocławek 2020 - kwiecień 30

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/06/07
KUPOIIB/KK-0055-0100/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e
Panu Krzysztofowi Kazimierzowi Sikorskiemu
inżynierowi o kierunku inżynieria środowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1961 r. w Mławie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0073/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

- Otrzymują:
1. Pan Krzysztof Kazimierz Sikorski
Wieniec Zalesie 12/1
87-880 Wieniec Zalesie
 2. Okręgowa Rada Izby
 3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
 4. a/a

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

inż. Franciszek Szypliński





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EQ2-GEZ-UWN *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że:

Projekt budowlany:

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY ULICY JESIONOWEJ 8 WE WŁOCŁAWKU.

Adres: ul. Jesionowa 8 , 87-800 Włocławek dz. nr 65/33, KM 49/1

Inwestor: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Dariusz Tomaszewski

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Sikorski
Nr upr.: KUP/0073/PWOS/07

2020-04-30

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

Str.:

I. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI.

1. Podstawa opracowania.....	-2
2. Dane ogólne.....	-2
3. Opis techniczny rozwiązań.....	-3
4. Uwagi końcowe.....	-4
5. Obliczenia.....	-6
6. Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń ...	-7

II. RYSUNKI I MAPY.....

- Mapa sytuacyjna
- Rzut piwnic
- Rzut parteru
- Rzut I piętra
- Rzut poddasza
- Rozwinięcie instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

I. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI.

Temat: Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Jesionowej 8 we Włocławku.

Inwestor: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek

Projektant: mgr inż. Krzysztof Sikorski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa o wykonanie projektu budowlanego.
2. Inwentaryzacja budynku wykonana dla potrzeb projektu
3. Polskie normy i świadectwa, obowiązujące przepisy międzybranżowe.

2. DANE OGÓLNE.

Przedmiot opracowania i opis ogólny.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Jesionowej 8 we Włocławku.

Technologia wykonania budynku - tradycyjna typ ciężki.

Stolarka okienna – okna PCV oraz drewniane.

Budynek czterokondygnacyjny (parter, I piętro i poddasze), podpiwniczony. Wyposażony w jedną klatkę schodową. Budynek w całości wykorzystywany na cele mieszkaniowe.

Ilość mieszkań – 7. Ilość mieszkańców przyjęto, że średnio zamieszkuje 25 osób.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pomocą wężła ciepłego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym.

Do pomieszczenia wężła ciepłego prowadzą schody z klatki schodowej. Stanowią one zejście do korytarza piwnicznego, a następnie na prawo znajduje się wejście do pomieszczenia dwufunkcyjnego wężła ciepłego.

Umożliwi to łatwy dostęp służb technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej do wężła ciepłego.

Zasilanie budynku w wodę zimną zrealizowane jest za pomocą istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy PE40mm od strony ulicy Jesionowej.

Budynek wyposażony jest w kanalizację sanitarną oraz instalację wody zimnej. W czasie wykonywania nowej instalacji istniejące rozwiązania zostaną zlikwidowane. Kanalizacja zostanie wymieniona w oparciu o odrębny projekt techniczny.

W każdym mieszkaniu przewiduje się montaż wodomierzy wody ciepłej oraz wody zimnej dla celów rozliczania jej zużycia przez poszczególnych lokatorów.

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ.

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji.

Dla budynku zaprojektowano wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.

Rozprowadzenie instalacji leżaków poziomych i podejść do pionów zaprojektowano pod stropem parteru w części podpiwniczonej, następnie wyprowadzono rurociągi w miejsce istniejących pionów wody zimnej równoległe z prowadzoną wewnętrzną instalacją kanalizacyjną.

Piony wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji prowadzić pionowo poprzez łazienki „w szachtach” wraz z równoległe budowanym pionem kanalizacyjnym.

Dla każdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano odejścia od pionu technicznego wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji zaopatrzone w wodomierze do pomiaru zużycia wody zimnej i wody ciepłej typ MID produkcji firmy TECHEM.

Urządzenia pomiarowe i zawory służące do ich odcięć zabudowano na odejściach do przyborów lokalowych. Możliwy montaż pionowy i poziomy.

Podejścia do poszczególnych urządzeń sanitarnych takich jak wanna, natrysk, umywalka, zlewozmywak wykonać poprzez włączenie ich baterii do przewodu PP prowadzonego od wodomierza. Wszystkie podejścia poprowadzić w bruzdach ściennych wcześniej odpowiednio zwymiarowanych i przygotowanych.

Materiał przewodów oraz osprzęt:

Przewody poziome i pionowe oraz podejścia do przyborów mieszkaniowych wykonać z rur PP/PN20 łączonych metodą zgrzewania np. produkcji firmy Wavin. Wszystkie przewody w wykonaniu „stabil”.

Przewody zasilające przybory do poboru wody ciepłej prowadzić od wodomierzy przy użyciu rur systemu Wavin z PP/PN20 lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych. System ten wykorzystuje rury z polipropylenu lub polietylenu o maksymalnej temperaturze pracy $T_{max}=95^{\circ}C$ i ciśnieniu $P=20$ bar. Rury te dostarczane są na budowę w sztangach i łączone są metodą zgrzewania przy użyciu kształtek systemowych.

Przy układaniu rur wykorzystano kompensację naturalną wydłużeń liniowych poprzez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i rozmieszczeń punktów stałych. Rury znajdujące się w obrębie leżaków w piwnicy oraz części poziomych i pionowych w obrębie klatek schodowych izolować z użyciem izolacji Thermaflex.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdlużne przemieszczenie się przewodów w ścianach. W tulei jak również w warstwie podposadzkowej nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.

Należy zastosować mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 1,5 do 2,0 mb.

Przewody do poszczególnych odbiorników należy prowadzić po, możliwie najkrótszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umożliwieniu ich prawidłowej pracy ze względu na rozszerzalność liniową.

Piony cwu montować przy istniejących pionach wody zimnej.

Ewentualne przewody rurowe chowane w bruzdach ściennych należy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi zabezpieczonymi powierzchniowo warstwą z czerwonego wzmocnionego polietylenu typu Thermoacompac S.

Przy montażu zaworów na rurociągach systemu „BOR” należy stosować obustronne zamocowania rurociągu przed i za zaworem.

Połączenia elementów rur i kształtek wykonać przy pomocy zgrzewanych połączeń kielichowych; natomiast z armaturą poprzez kształtki z wtopionym gwintem metalowym.

Dla poszczególnych średnic rur stosować czasy zgrzewania zgodne z technologią przewidzianą przez producenta.

Dużą elastyczność przewodów polipropylenowych wymaga ich starannego montażu, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zalecanego rozstawu podpór ślizgowych i punktów stałych. Przy projektowaniu przedmiotowej instalacji wykorzystano kompensację naturalną.

UWAGA: w instalacjach wody pitnej należy używać materiałów posiadających pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez ***Państwowy Zakład Higieny***.

Próby instalacji, płukanie, przejścia przez przegrody.

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed wykonaniem robót posadzkarskich i wykonaniem izolacji termicznej.

Całą instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 2xciśnienie robocze.

Instalacje należy przepłukać kilkakrotnie, aż do stwierdzenia, że woda wypływająca z przewodów nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych.

Próby i płukanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy potwierdzić wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

Przepusty ścienne i stropowe:

Stosować tuleje rurowe z rur stalowych ocynkowanych, wyłożone materiałem dźwiękoizolacyjnym z niepalnego włókna mineralnego albo pianką poliuretanową, uszczelnienie kitem trwaleplastycznym. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.

Przejścia rur o średnicy powyżej 4 cm przez elementy budowlane o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI-60 prowadzić w przepustach o klasie odporności ogniowej równej elementowi.

Przejścia przewodów przez przegrody będące oddzieleniem stref pożarowych należy uszczelnić masą ogniochronną HILTI CP601S lub pianą CP620.

4. UWAGI KOŃCOWE.

Prace należy wykonać zgodnie z

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz przepisami i normami w przedmiotowym zakresie
- Niniejszym opracowaniem
- Instrukcją wykonania instalacji z rur polietylenowych
- Instrukcjami producentów i dostawców urządzeń
- W czasie robót montażowych przestrzegać przepisów BHP i p.pożarowych
- Zaleca się wykonać izolację termiczną przewodów rurowych poziomych i pionowych w obrębie piwnic i klatek schodowych.
- **Przy prowadzeniu przewodów w obrębie kanałów wentylacyjnych należy zwrócić uwagę na wykonywanie przebiegów w ścianach z tymi kanałami. Lokalizację uzgadniać każdorazowo z inspektorem nadzoru robót budowlanych.**

Projektowane roboty nie wymagają opracowania planu BIOZ. Inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Budynek, który objęty jest projektem nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz znajduje się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA :

w trakcie robót montażowych w lokalach mieszkalnych trasę i lokalizację przewodów rurowych konsultować z właścicielem mieszkania. W razie wątpliwości należy je uzgadniać z autorami niniejszego opracowania.

5. OBLICZENIA.

Doboru średnic w instalacji wody ciepłej i cyrkulacji dokonano w oparciu o obliczeniowe przepływy wody określone dla normatywnych wpływów z punktów czerpalnych wg tabeli:

Nazwa punktu poboru wody	Woda zimna $q_n[\text{dm}^3/\text{s}]$	Woda ciepła $q_n[\text{dm}^3/\text{s}]$
- bateria umywalkowa	0,07	0,07
- bateria zlewozmywakowa	0,07	0,07
- bateria wannowa	0,15	0,15
- płuczka ustępowa	0,13	-
- zawór czerpalny fi15	0,3	

Przy określeniu średnic przewodów kierowano się założeniami zawartymi w PN-92/B-01706; oraz Wytycznymi do projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu. Obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o program komputerowy Wavin H2O. Zgodnie z wymienionymi założeniami w dobranych średnicach rur utrzymano prędkości przepływu na poziomie:

- do 1,5-3,0 m/s w podejściach do punktów czerpalnych
- do 1,0-2,5 m/s w przewodach pionowych
- do 1,0-2,0 m/s w przewodach rozdzielczych

Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Obliczeń dokonano przyjmując aktualny stan zamieszkania w budynku:

Wielkość	Wzór	Indeks	Wartość	Jednostka
Ilość mieszkań			7	lokali
Średnia mieszkańców na lokal			3,5	osoby/lokal
Ilość mieszkańców w budynku		$I_m =$	24,5	osób
Jednostkowe zapotrzebowanie wody		$q =$	4,58	kg/h/osobę
Współczynnik nierównomierności		$k_h =$	3,7	[-]
Średnia ilość wody ciepłej	$G_{sr} = I_m \cdot q$	$G_{sr} =$	112,21	[kg/h]
Maksymalna ilość wody ciepłej	$G_{max} = G_{sr} \cdot k_h$	$G_{max} =$	415,18	[kg/h]
Średnia moc cieplna	$Q_{sr} = G_{sr} \cdot (60-5) \cdot 1,163$	$Q_{sr} =$	7,18	[kW]
Maksymalna moc cieplna	$Q_{max} = G_{max} \cdot (60-5) \cdot 1,163$	$Q_{max} =$	26,56	[kW]

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.

Tabela 1.

Lp.	Nazwa materiału, urządzenia	Jedn.	Ilość	Producent, dostawca
1	Wodomierz wody zimnej typ MID-1,6 R40 (w.zimna)	szt	7	TECHEM
2	Wodomierz wody ciepłej typ MID-1,6 R40 (woda ciepła)	szt	7	TECHEM
3	Zawór dn15 kulowy odcinający gwint	szt	29	
4	Zawór dn20 kulowy odcinający gwint	szt	11	
5	Zawór dn25 kulowy odcinający gwint	szt	3	
6	Zawór dn32 kulowy odcinający gwint	szt	2	
7	Zawór dn40 kulowy odcinający gwint	szt	1	
8	Zawór termostatyczny MTCV-A/dn15 z modulem odcinającym G1/2xRp1/2	szt	2	Danfoss
9	Rura PP/PN20 „stabil” 50x6,9	mb	12	Wavin
10	Rura PP/PN20 „stabil” 40x5,5	mb	40	Wavin
11	Rura PP/PN20 „stabil” 32x4,4	mb	65	Wavin
12	Rura PP/PN20 „stabil” 25X3,5	mb	100	Wavin
13	Rura PP/PN20 „stabil” 20x2,8	mb	355	Wavin
14	Izolacja Thermaflex dla rury dn50 gr=25mm	mb	12	Thermaflex
15	Izolacja Thermaflex dla rury dn40 gr=20mm	mb	40	Thermaflex
16	Izolacja Thermaflex dla rury dn32 gr=20mm	mb	62	Thermaflex
17	Izolacja Thermaflex dla rury dn20 gr=20mm	mb	100	Thermaflex

Wodomierze

Wodomierze mieszkaniowe MID

Wodomierze mieszkaniowe z techniką jednostrumieniową i komfortową opcją radiową.

Opis produktu

Wodomierze natynkowe Techem są wodomierzami suchymi, jednostrumieniowymi. Sprzęgło magnetyczne tworzy połączenie wirnika skrzydełkowego z rolkowym liczydłem wodomierza. Dostępność w wielu wersjach o różnym przepływie i długościach zabudowy gwarantuje elastyczny i wielostronny zakres zastosowania.

Wodomierz radio 3

Poprzez wykorzystanie zasady pojemnościowego próbkowania wartości przepływu z liczydła wodomierza przekazywane są do modułu radiowego i w nim zapamiętywane. Wartość zużycia na ostatni dzień zaprogramowanego okresu rozliczeniowego, wartości z połowy oraz końca ostatnich 12-tu miesięcy i aktualne dane z licznika, przesyłane są drogą radiową i odczytywane zdalnie.

Wodomierz vario 3

Standardowe wykonanie liczydła wodomierza z wbudowanym modulatorem umożliwia wyposażenie wodomierza w dowolnym czasie w moduł radiowy dla zdalnego odczytu wartości zużycia.

Właściwości:

- możliwość włączenia, także później, do systemu rejestracji radiowej Techem
- możliwość późniejszego włączenia wodomierza do systemu radiowych odczytów firmy Techem
- wysoka dokładność i stabilność pomiaru dzięki dopracowanej konstrukcji
- mała strata ciśnienia i wysoka skuteczność działania dzięki technice jednostrumieniowej
- dla zimnej wody do 30°C lub ciepłej wody do 90°C
- interfejs optyczny i rozpoznanie kierunku przepływu
- rozpoznanie ingerencji stałym polem magnetycznym
- rozpoznanie stałego przecieku
- montaż przy umywalce lub zlewozmywaku kuchennym po zastosowaniu dodatkowego wyposażenia
- dostosowanie do różnych długości zabudowy poprzez zastosowanie dodatkowych elementów montażowych
- zatwierdzenie typu według przepisów MID obowiązujących krajach członkowskich UE
- klasa metrologiczna dla montażu w poziomie R160 lub R80.



Wodomierz radio 3



Wodomierz vario 3


Dane techniczne

Temperatura nominalna	do (°C)							
Wodomierze - zimna woda	30	30	30	30	30	30	30	30
Wodomierze - ciepła woda	90	90	90	90	90	90	90	90
Gwint króćca	AGZ	G ¾ B	G ¾ B	G ¾ B	G ¾ B	G ¾ B	G1B	G1B
Długość zabudowy L	(mm)	110	80	110	110	130	130	130
Wysokość h1	(mm)	16	15	16	16	17	17	17
Wysokość h2: AP vario 3	(mm)	53	58	53	53	53	53	53
Wysokość h2: AP radio 3	(mm)	62	67	62	62	62	62	62
Ciągły strumień Q3	(m³/h)	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0
Przepływ Q' przy stracie ciśnienia 1 bar	(l/h)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	5050
Klasa dokładności pozioma (H)		R80	R80	R80	R160	R160	R160	R160
pionowa (V)		R40	R50	R40	R63	R63	R63	R63
Próg rozruchu	(l/h)	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	< 15
Min. przepływ Q1 H/V	(l/h)	20/40	31/50	31/63	15/40	15/40	15/40	25/63
Ciśnienie nominalne PN	(bar)	10	10	10	10	10	10	10
Zakres wskazań		0,001 do 9 999,999m³						


Akcesoria

Łączniki z przyłączem gwintowanym zgodnie z DIN 2999, również w wersji chromowanej.


Łączniki z przyłączem lutowanym i akcesoria do montażu przy umywalkach.



Charakterystyka strat ciśnienia



Wodomierz



Montaż przy umywalkach

Wymiary

L = 80 mm

L1 = 204 mm

L = ok. 400 mm


L2 = 58 mm

h = 20 mm

ød = 10 mm


Budynek przy ulicy Jesionowej 8

LA

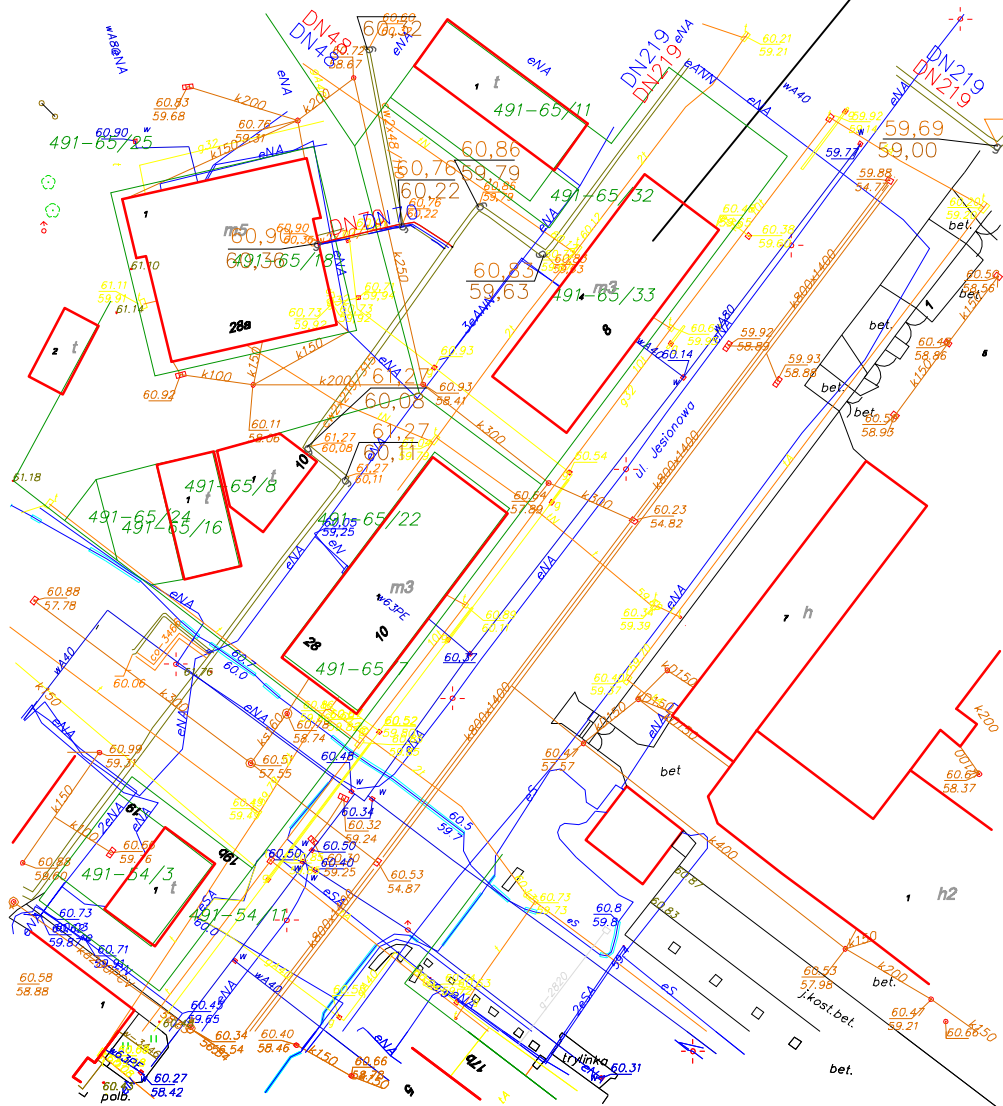

PLAN SYTUACYJNY		OBIEKT:	Budynek mieszkalny ul. Jesionowa 8, 87-800 Włocławek działka nr 65/33, KM 49/1	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upr.: KUP/0073/PWOS/07	PODPIS:	
OPRACOWANIE:		INWESTOR:		SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU:		ADMINISTRACJA:		OPRACOWAŁ:	mgr inż. Dariusz Tomaszewski	PODPIS:	
CIĘPLEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI		Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30 87-800 Włocławek		DATA:	30 kwiecień 2020	SKALA:	-
BRANŻA:				NR RYS.		00	

istn. przyłącze WZ/PE40

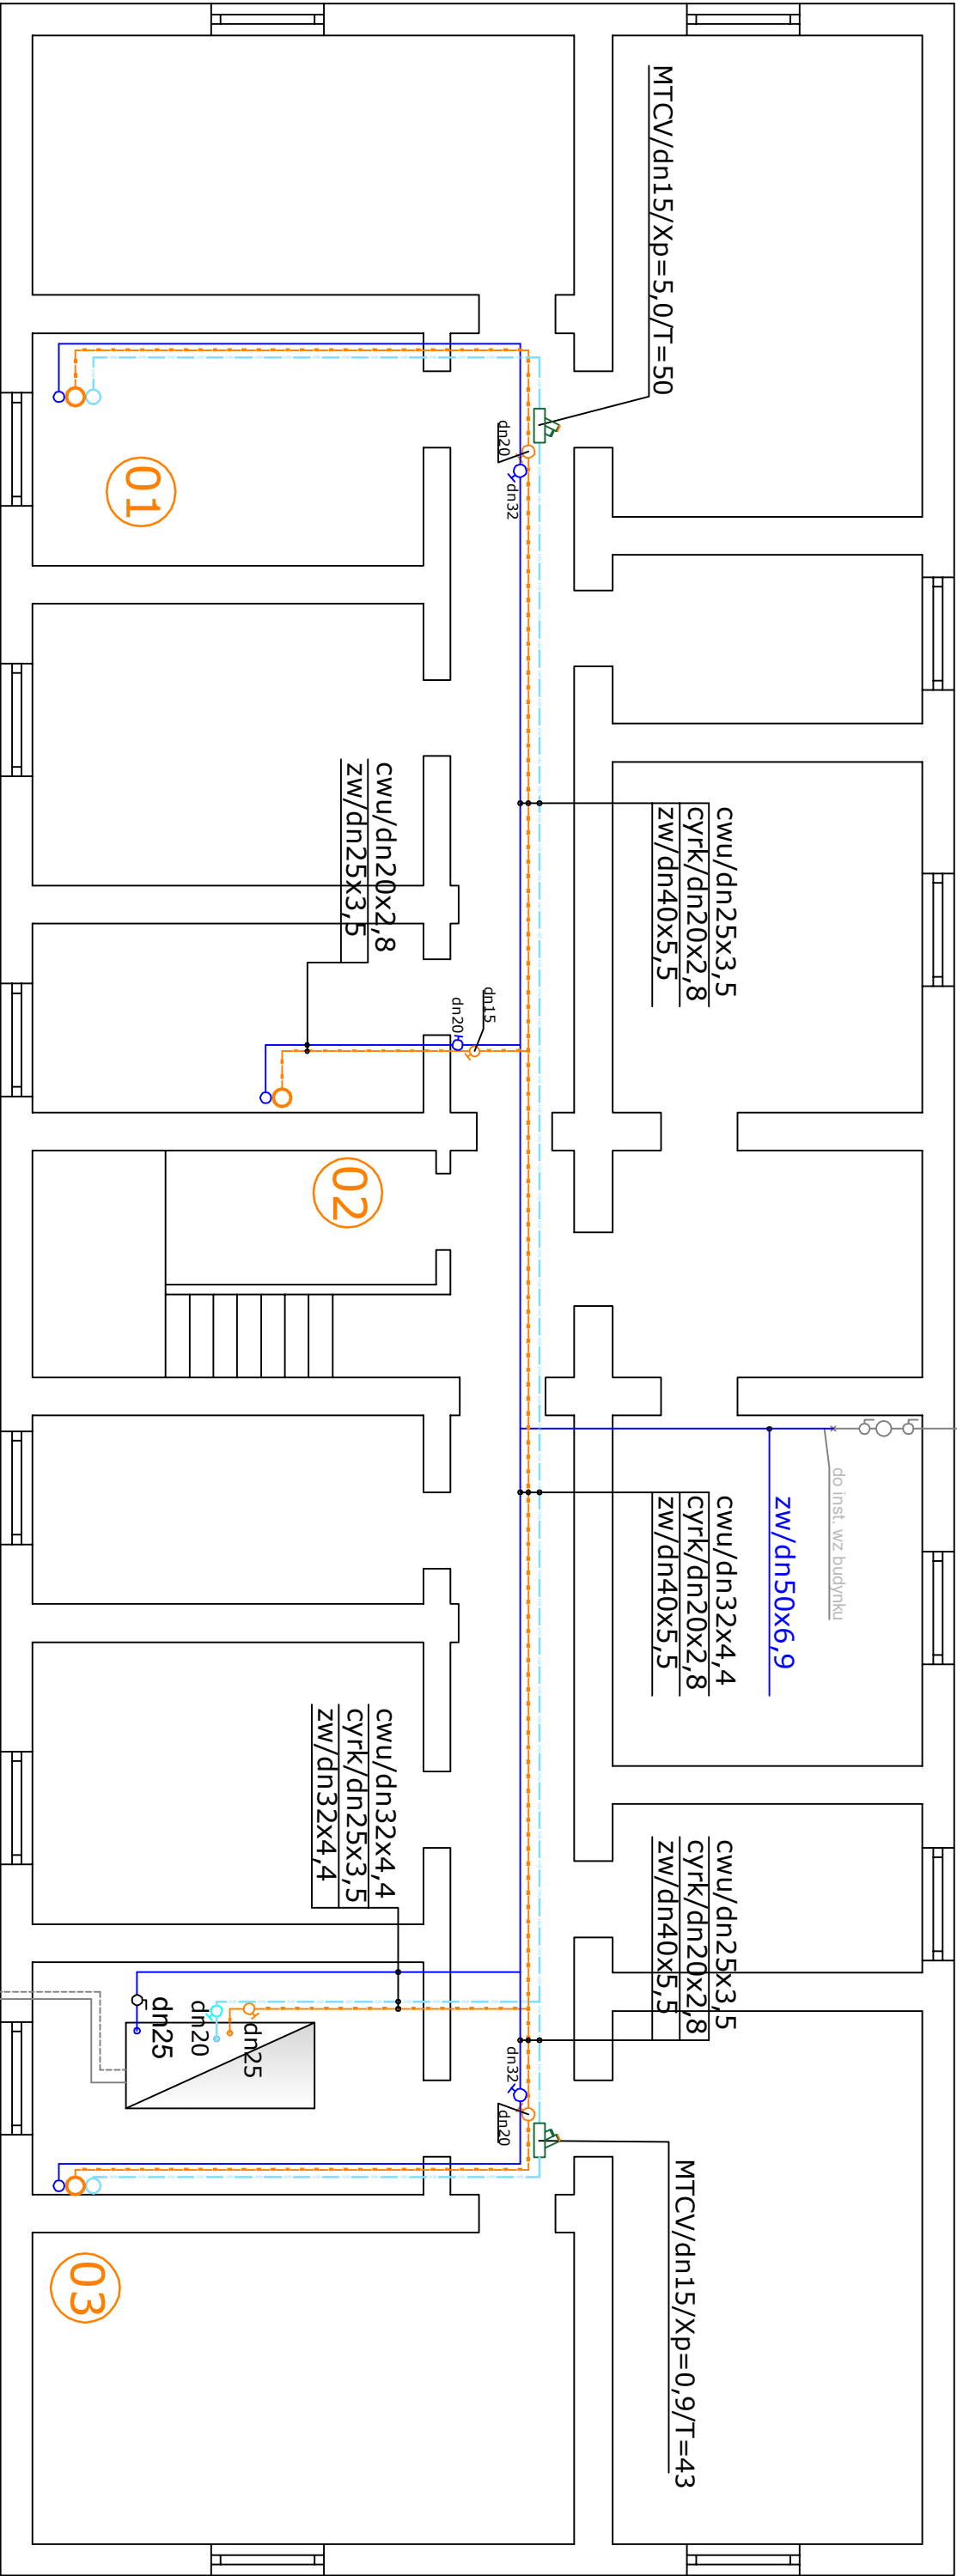

UWAGA:

Przewody prowadzić z PP/PN20 zgrzewanego w wykonaniu "stabil" dla uzyskania sztywności w pionach cwu i cyrkulacji, natomiast podejścia poziome do przyborów wykonać ze zwykłego PP, a trasy uzgodnić z właścicielem mieszkania.

W każdym mieszkaniu zamontować wodomierz ciepłej wody użytkowej oraz zawory przed wodomierzem.

Wszystkie poziome odcinki przewodów znajdujące się w piwnicy izolować termicznie przy użyciu gotowych kształtek izolacyjnych np.: technologii Thermaflex.

Na podejściach pod piony cyrkulacyjne zamontować zawory typu MTCV/Danfoss celem uzyskania dynamicznej regulacji hydraulicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.


Na podejściach pod pion cwu montować zawory kulowe odcinające.

Pionu cwu, cyrkulacji obudować płytą GK, podejścia pod wszystkie przybory prowadzić w bruzdach uprzednio do tego wytrasowanych.

Legenda:

- przewód cwu
- cyrkulacja
- pion cwu/cyrkulacja/zw
- numer pionu
- numer mieszkania
- nazwa pom./pow./nr mieszkania
- wodomierz CWU

RZUT PIWNIC		OBIEKT:	Budynek mieszkalny Włodawek, ul. Jesionowa 8 dz. nr 65/33 KM 49/1		PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upr.: KUP/0073/PWOS/07	PODPIS:
OPRACOWANIE:	PROJEKT BUDOWLANY	INWESTOR:	Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30 87-800 Włodawek		SPRAWDZIŁ:		PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU ORAZ CYRKULACJI		OPRACOWAŁ:		mgr inż. Dariusz Tomaszewski		PODPIS:
BRANŻA:	SANITARNA		DATA:	30 kwiecień 2020		SKALA:	NR RYS.: 01

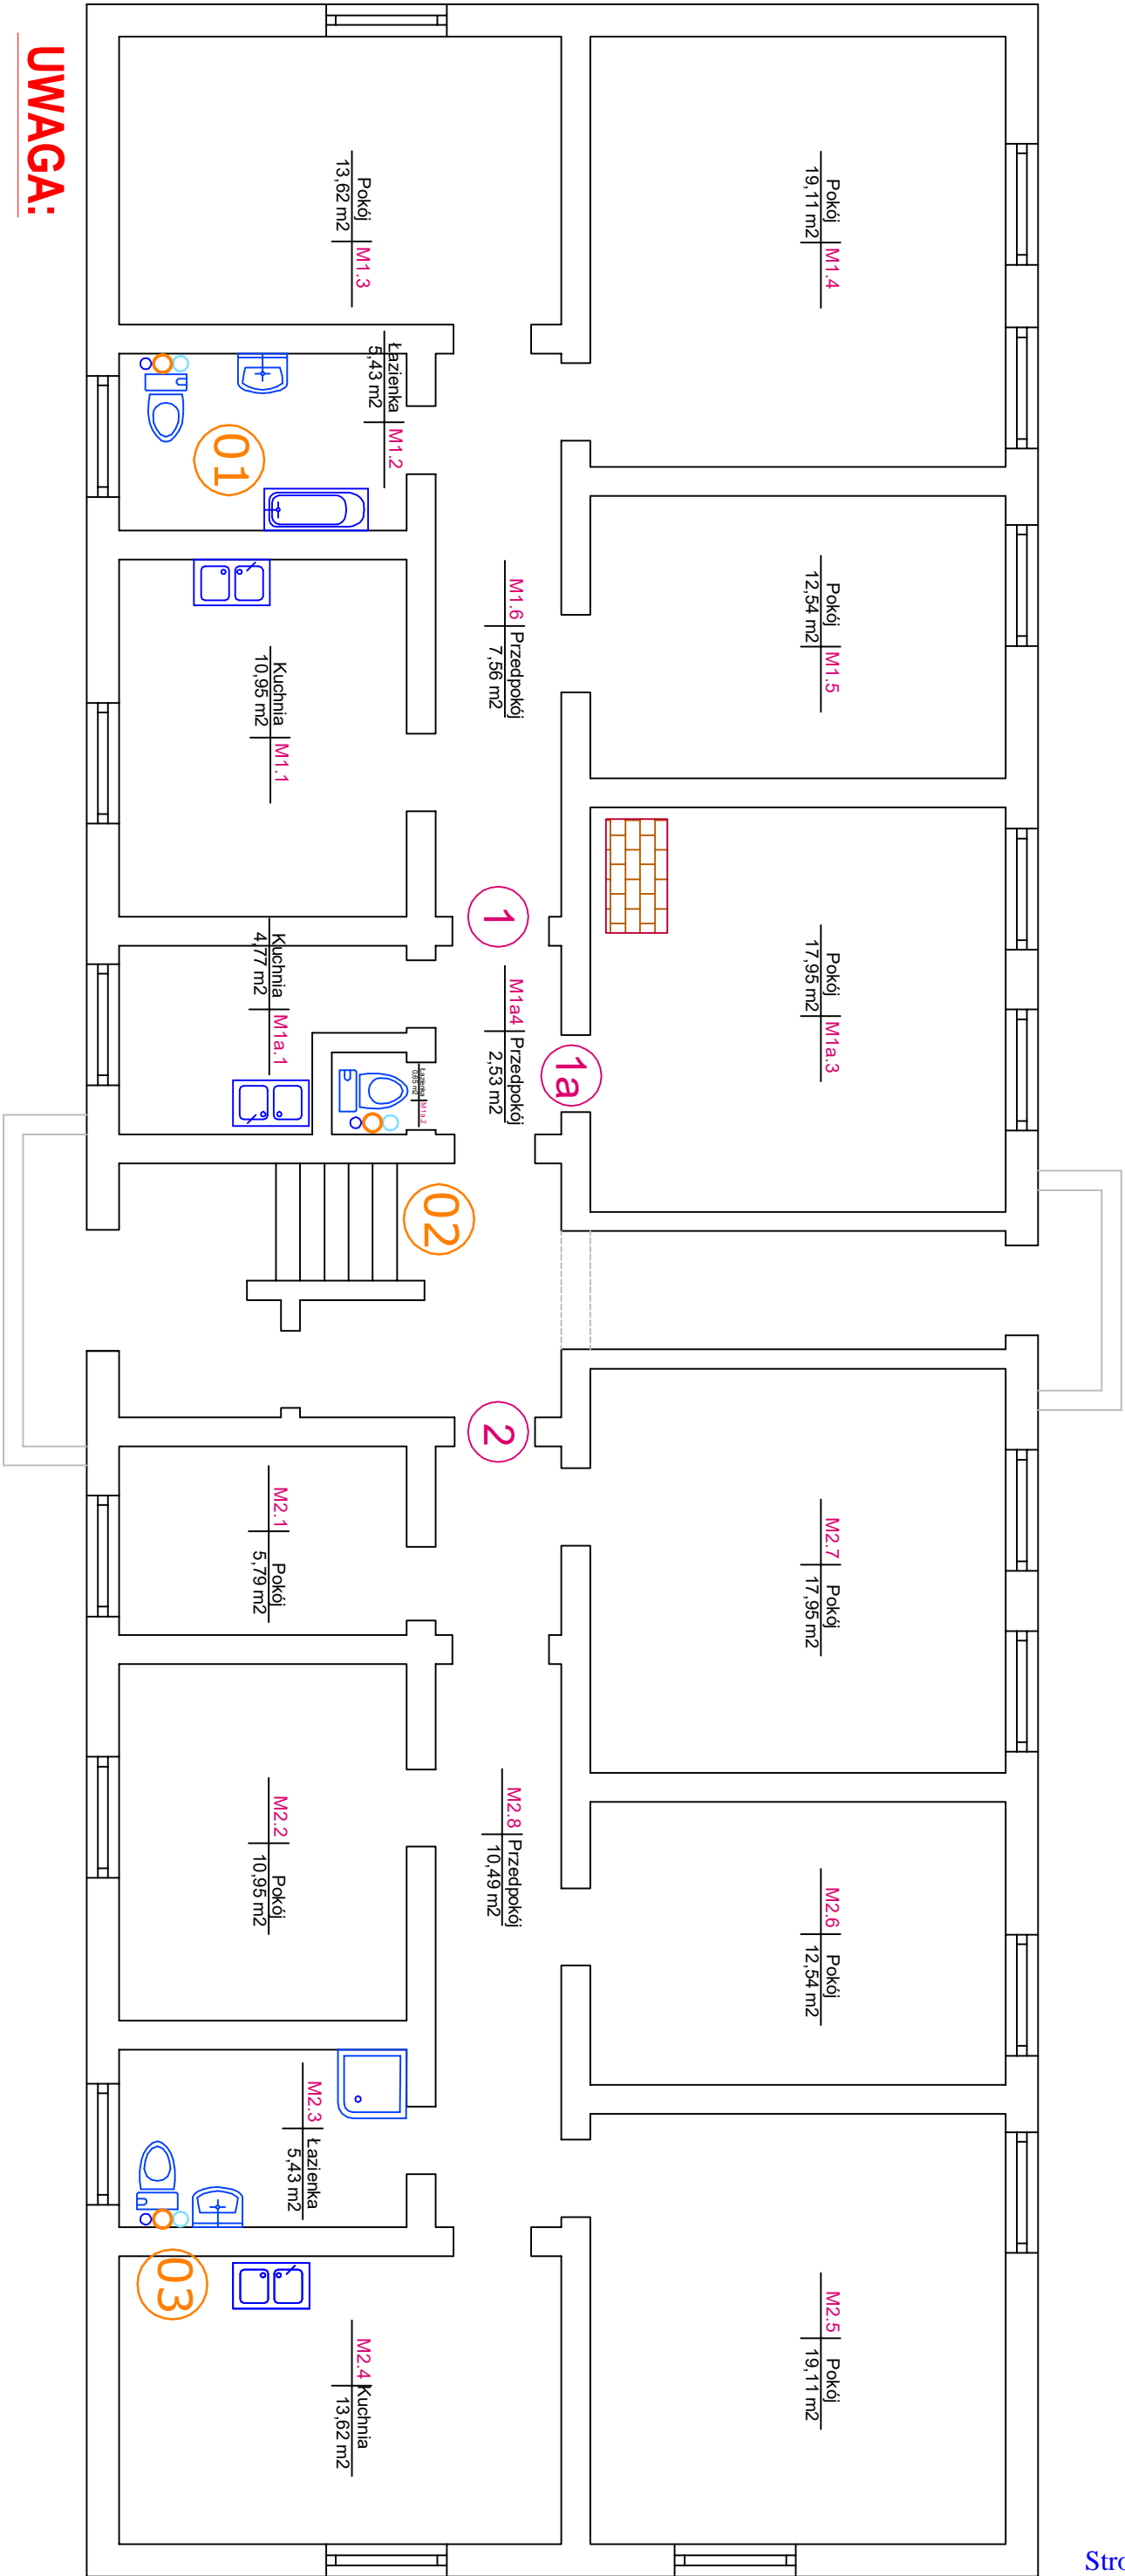

UWAGA:

Przewody prowadzić z PP/PN20 zgrzewanego w wykonaniu "stabil" dla uzyskania sztywności w pionach cwu i cyrkulacji, natomiast podejścia poziome do przyborów wykonać ze zwykłego PP, a trasy uzgodnić z właścicielem mieszkania.

W każdym mieszkaniu zamontować wodomierz ciepłej wody użytkowej oraz zawory przed wodomierzem.

Wszystkie poziome odcinki przewodów znajdujące się w piwnicy izolować termicznie przy użyciu gotowych kształtek izolacyjnych np.: technologii Thermaflex.

Na podejściach pod piony cyrkulacyjne zamontować zawory typu MTCV/Danfoss celem uzyskania dynamicznej regulacji hydraulicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.


Na podejściach pod pion cwu montować zawory kulowe odcinające.

Pionu cwu,cyrkulacji obudować płytą GK, podejścia pod wszystkie przybory prowadzić w bruzdach uprzednio do tego wytrasowanych.

Legenda:

- przewód cwu
- cyrkulacja
- pion cwu/cyrkulacja/zw
- numer pionu
- numer mieszkania
- nazwa pom./pow./nr mieszkania
- wodomierz CWU

RZUT PARTERU		OBIEKT: Budynek mieszkalny Włodawek, ul. Jesionowa 8 dz. nr 65/33 KM 49/1		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upr.: KUP/0073/PWOS/07		PODPIS:	
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY		INWESTOR: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30 87-800 Włodawek		OPRACOWAŁ: mgr inż. Dariusz Tomaszewski		PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU: WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU ORAZ CYRKULACJI		DATA: 30 kwiecień 2020		SKALA:		NR RYS. 02	
BRANŻA: SANITARNA							

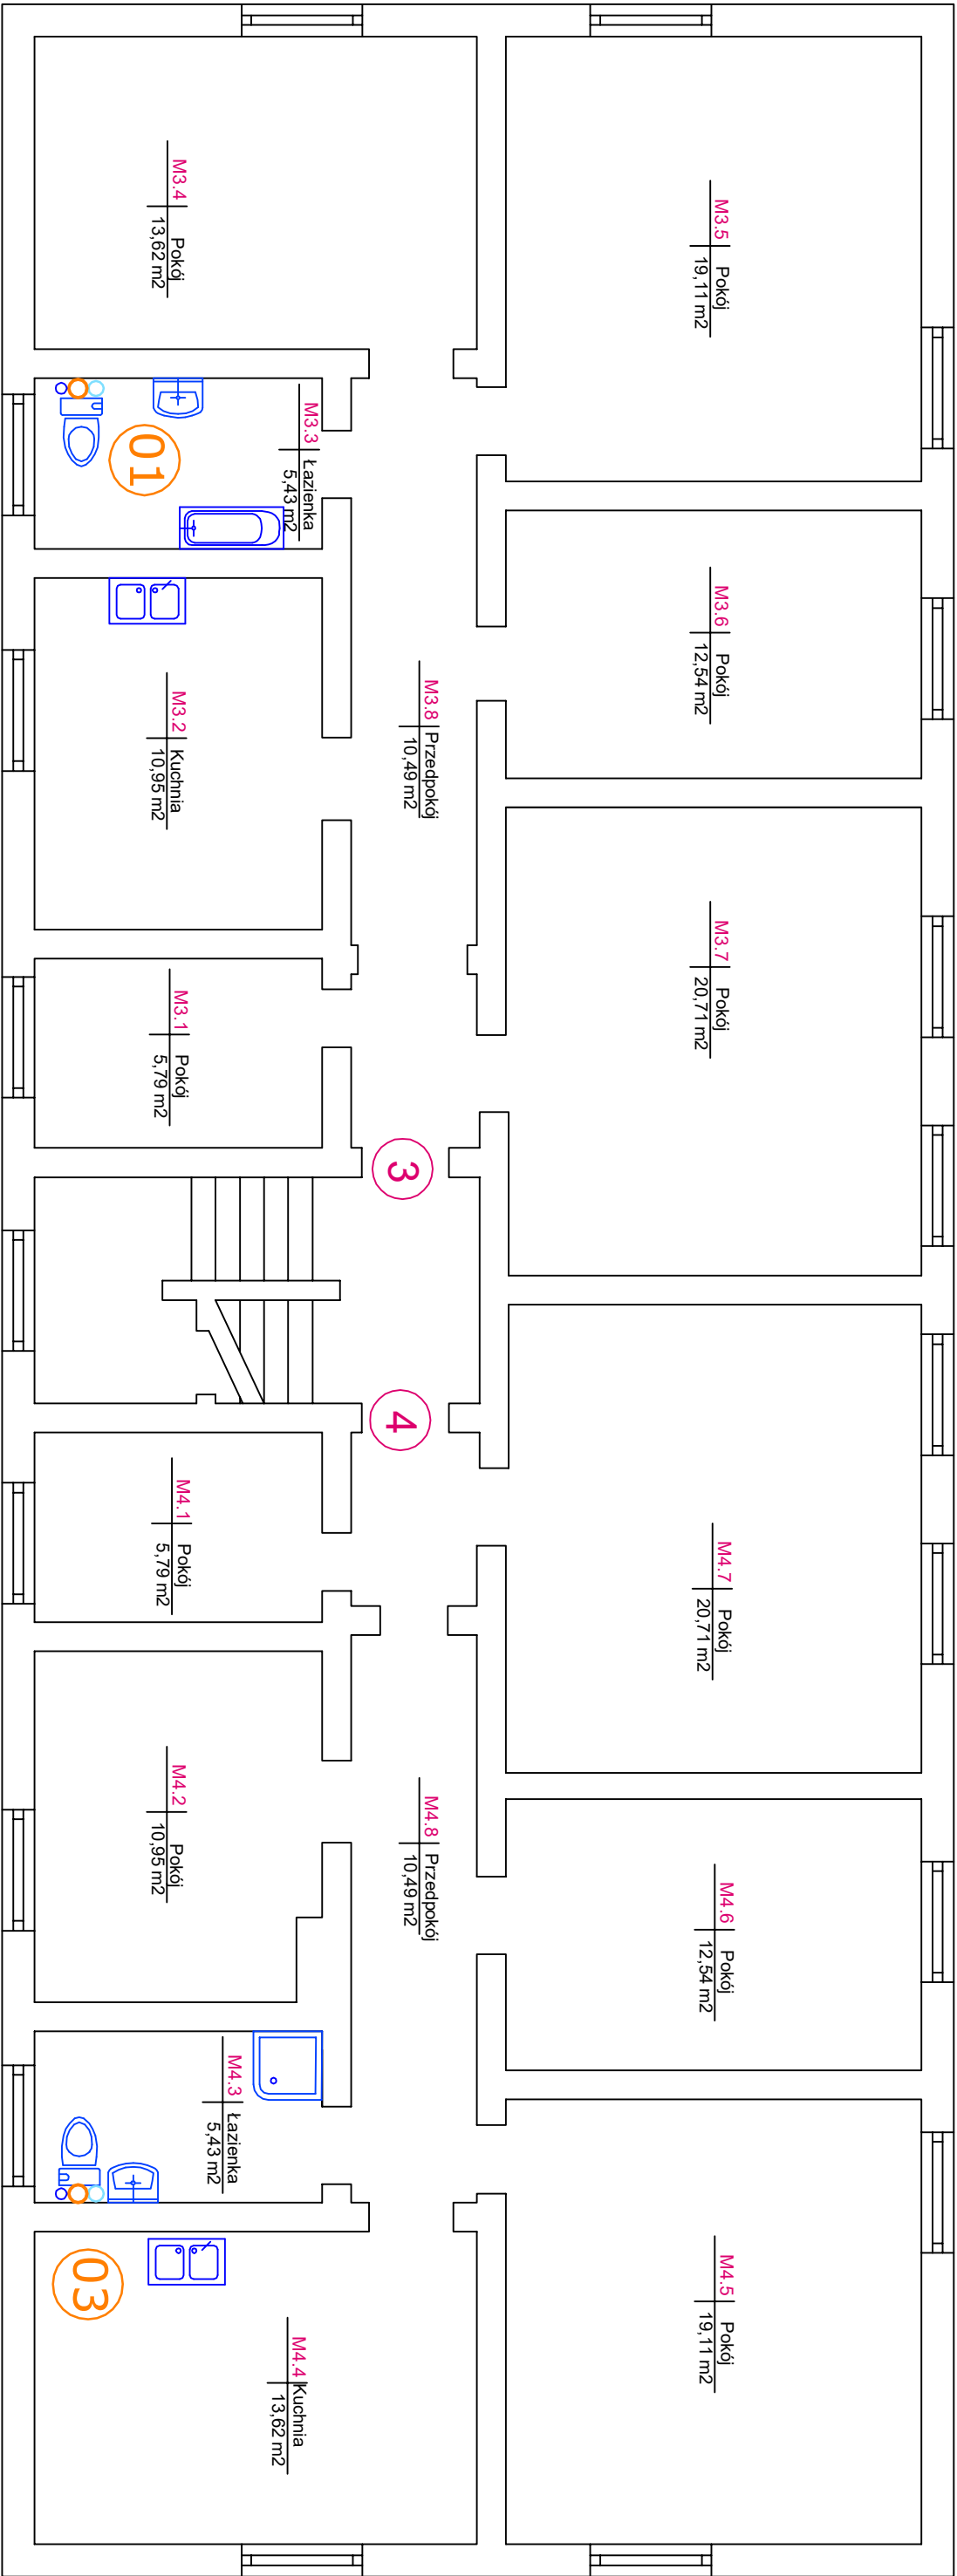

UWAGA:

Przewody prowadzić z PP/PN20 zgrzewanego w wykonaniu "stabil" dla uzyskania sztywności w pionach cwu i cyrkulacji, natomiast podejścia poziome do przyborów wykonać ze zwykłego PP, a trasy uzgodnić z właścicielem mieszkania.

W każdym mieszkaniu zamontować wodomierz ciepłej wody użytkowej oraz zawory przed wodomierzem.

Wszystkie poziome odcinki przewodów znajdujące się w piwnicy izolować termicznie przy użyciu gotowych kształtek izolacyjnych np.: technologii Thermaflex.

Na podejściach pod piony cyrkulacyjne zamontować zawory typu MTCV/Danfoss celem uzyskania dynamicznej regulacji hydraulicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.


Na podejściach pod pion cwu montować zawory kulowe odcinające.

Pionu cwu,cyrkulacji obudować płytą GK, podejścia pod wszystkie przybory prowadzić w bruzdach uprzednio do tego wytrasowanych.

Legenda:

- przewód cwu
- cyrkulacja
- pion cwu/cyrkulacja/zw
- numer pionu
- numer mieszkania
- nazwa pom./pow./nr mieszkania
- wodomierz CWU

RZUT I PIĘTRA		OBIEKT:	Budynek mieszkalny Włodawek, ul. Jesionowa 8 dz. nr 65/33 KM 49/1		PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upraw.:KUP/0073/PWOS/07	PODPIS:
OPRACOWANIE:	PROJEKT BUDOWLANY	INWESTOR:	Admistracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30 87-800 Włodawek		OPRACOWAŁ:	mgr inż. Dariusz Tomaszewski	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU ORAZ CYRKULACJI		DATA:	30 kwiecień 2020	SKALA:	NR RYS. 03
BRANŻA:		SANITARNA					



UWAGA:

Przewody prowadzić z PP/PN20 zgrzewanego w wykonaniu "stabil" dla uzyskania sztywności w pionach cwu i cyrkulacji, natomiast podejścia poziome do przyborów wykonać ze zwykłego PP, a trasy uzgodnić z właścicielem mieszkania.

W każdym mieszkaniu zamontować wodomierz ciepłej wody użytkowej oraz zawory przed wodomierzem.

Wszystkie poziome odcinki przewodów znajdujące się w piwnicy izolować termicznie przy użyciu gotowych kształtek izolacyjnych np.: technologii Thermaflex.

Na podejściach pod piony cyrkulacyjne zamontować zawory typu MTCV/Danfoss celem uzyskania dynamicznej regulacji hydraulicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.

Na podejściach pod pion cwu montować zawory kulowe odcinające.

Pionu cwu,cyrkulacji obudować płytą GK, podejścia pod wszystkie przybory prowadzić w bruzdach uprzednio do tego wytrasowanych.

Legenda:

1

- przewód cwu

2

- cyrkulacja

3

- pion cwu/cyrkulacja/zw

4

- numer mieszkania

5

- nazwa pom./pow./nr mieszkania

6

- wodomierz CWU


Łazienka

M.05.5

2,16 m²


RZUT PODDASZA		OBIEKT:		PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
OPRACOWANIE:		PROJEKT BUDOWLANY		INWESTOR:		PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU:		Budynek mieszkalny Włodawek, ul. Jesionowa 8 dz. nr 65/33 KM 49/1		Admistracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30 87-800 Włodawek		mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upr.:KUP/0073/PWOS/07	
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU ORAZ CYRKULACJI		OPRACOWAŁ:		mgr inż. Dariusz Tomaszewski		PODPIS:	
BRANŻA:		SANITARNA		DATA:		SKALA:	
				30 kwiecień 2020		NR RYS:	
						04	

PION NR 1

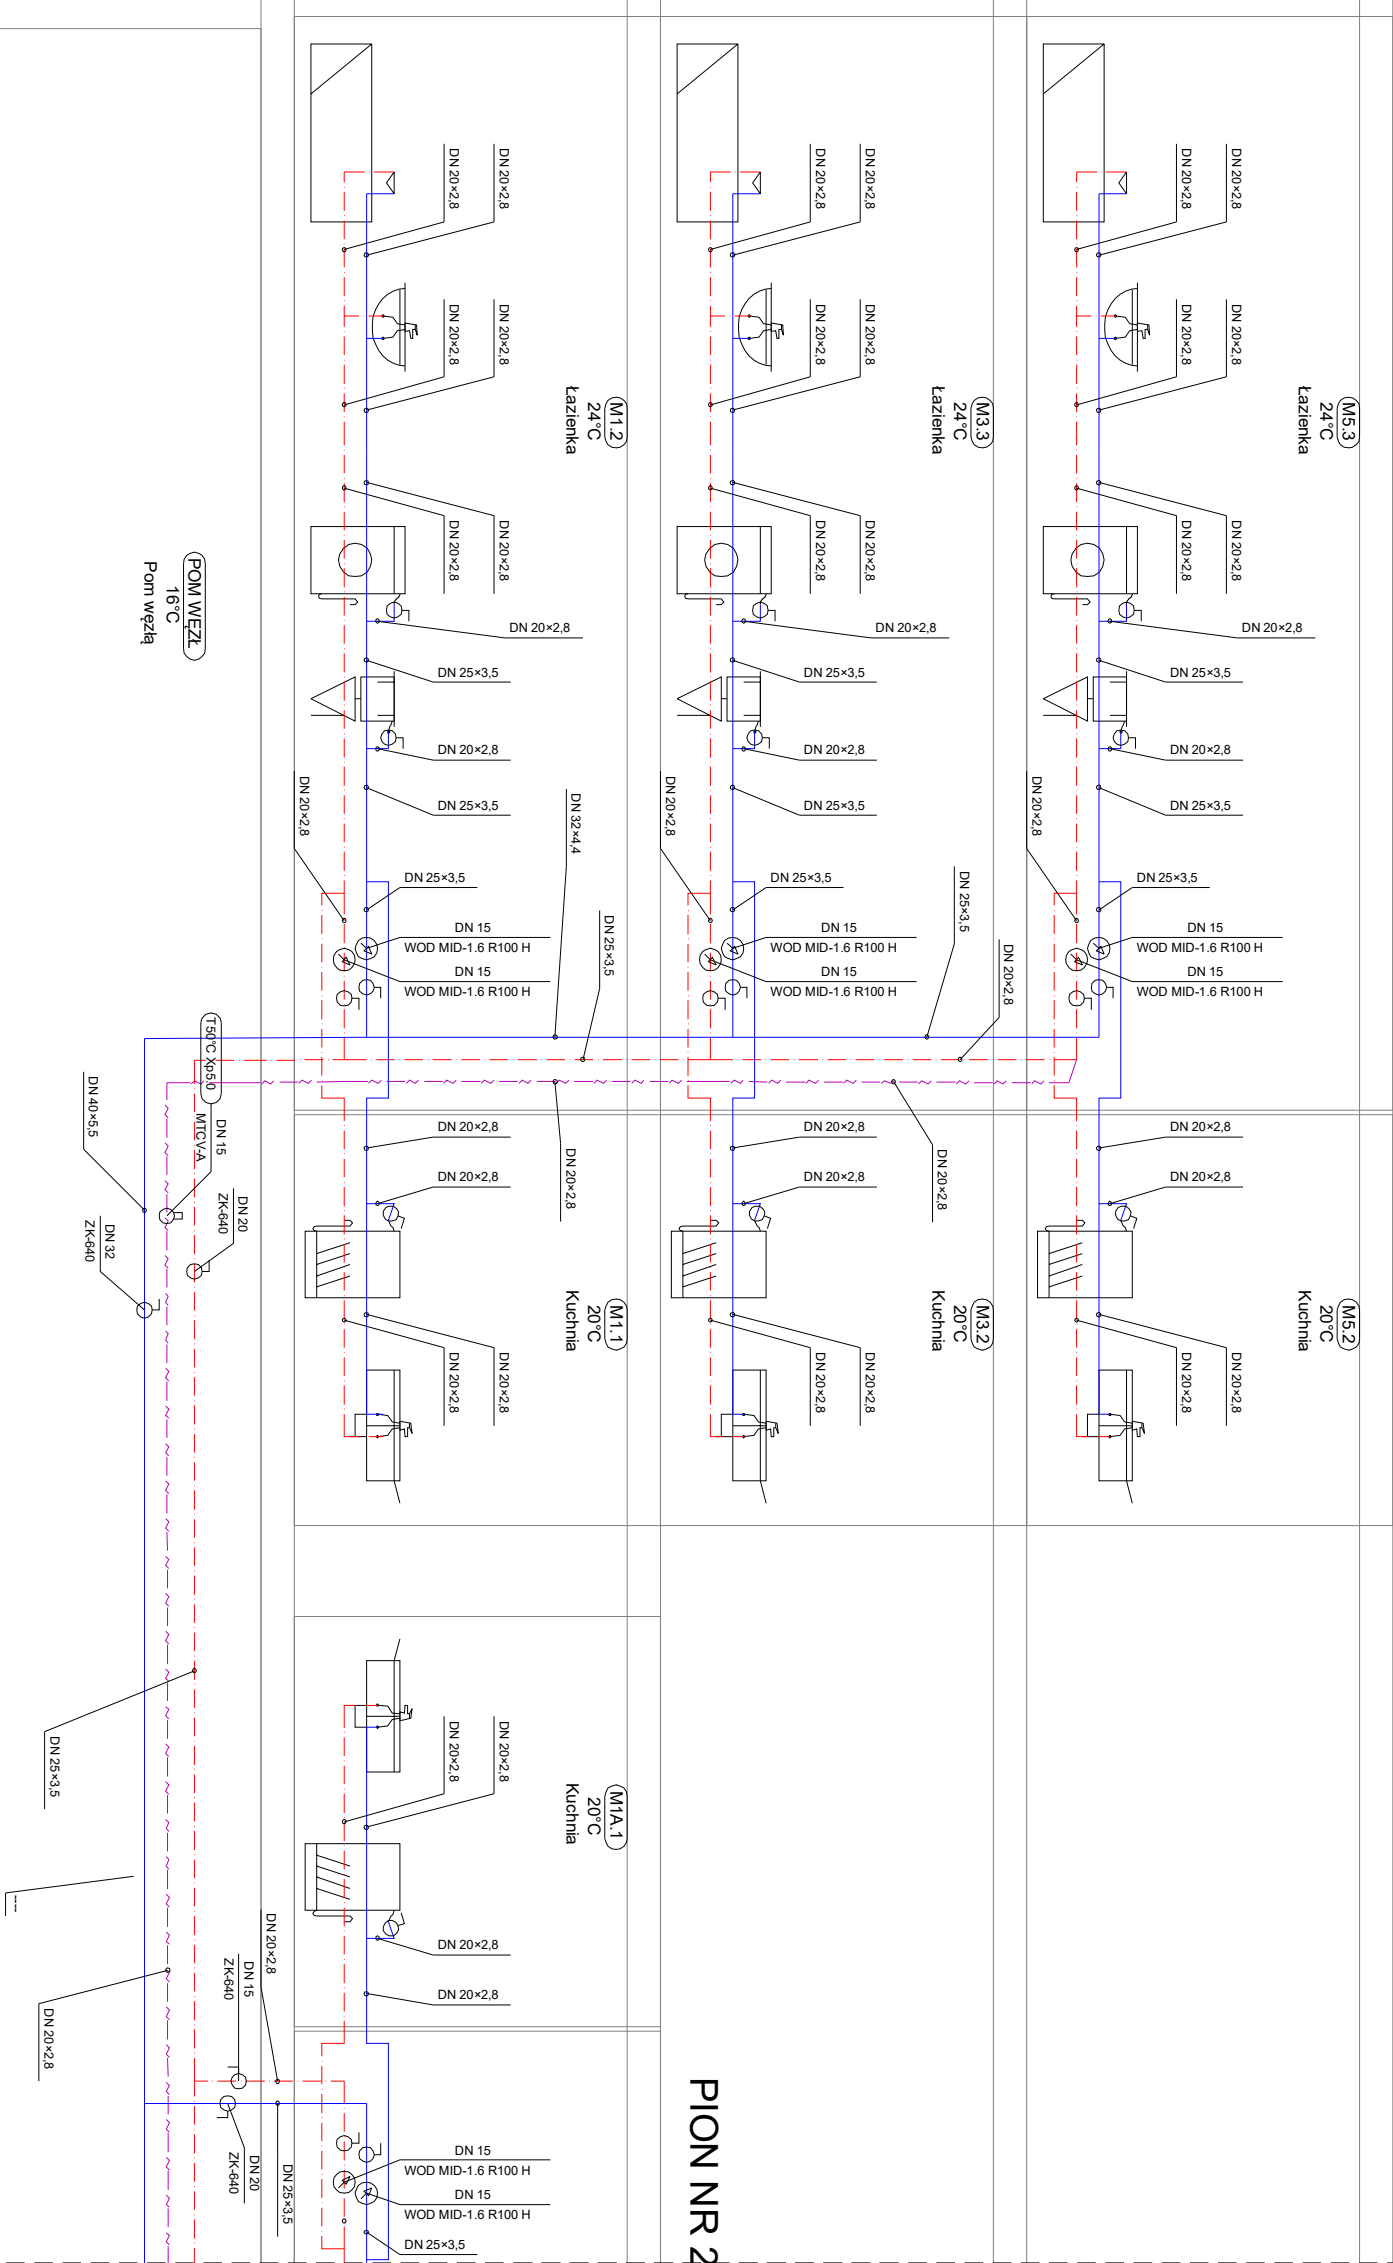

OPRACOWANIE:		OBIEKT:	
PROJEKT BUDOWLANY		Budynek mieszkalny Włodawek, ul. Jesionowa 8 dz. nr 65/33 KM 49/1	
TYTUŁ RYSUNKU:		INWESTOR:	
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU ORAZ CYRKULACJI		Adminstracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30 87-800 Włodawek	
BRANŻA:		SANITARNA	
		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upr.: KUP/0073/PWOS/07	
		SPRAWDZIŁ:	
		PODPIS:	
		PODPIS:	
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. Dariusz Tomaszewski			
DATA:		SKALA:	
30 kwietnia 2020			
		NR RYS.	
		05	

PION NR 3

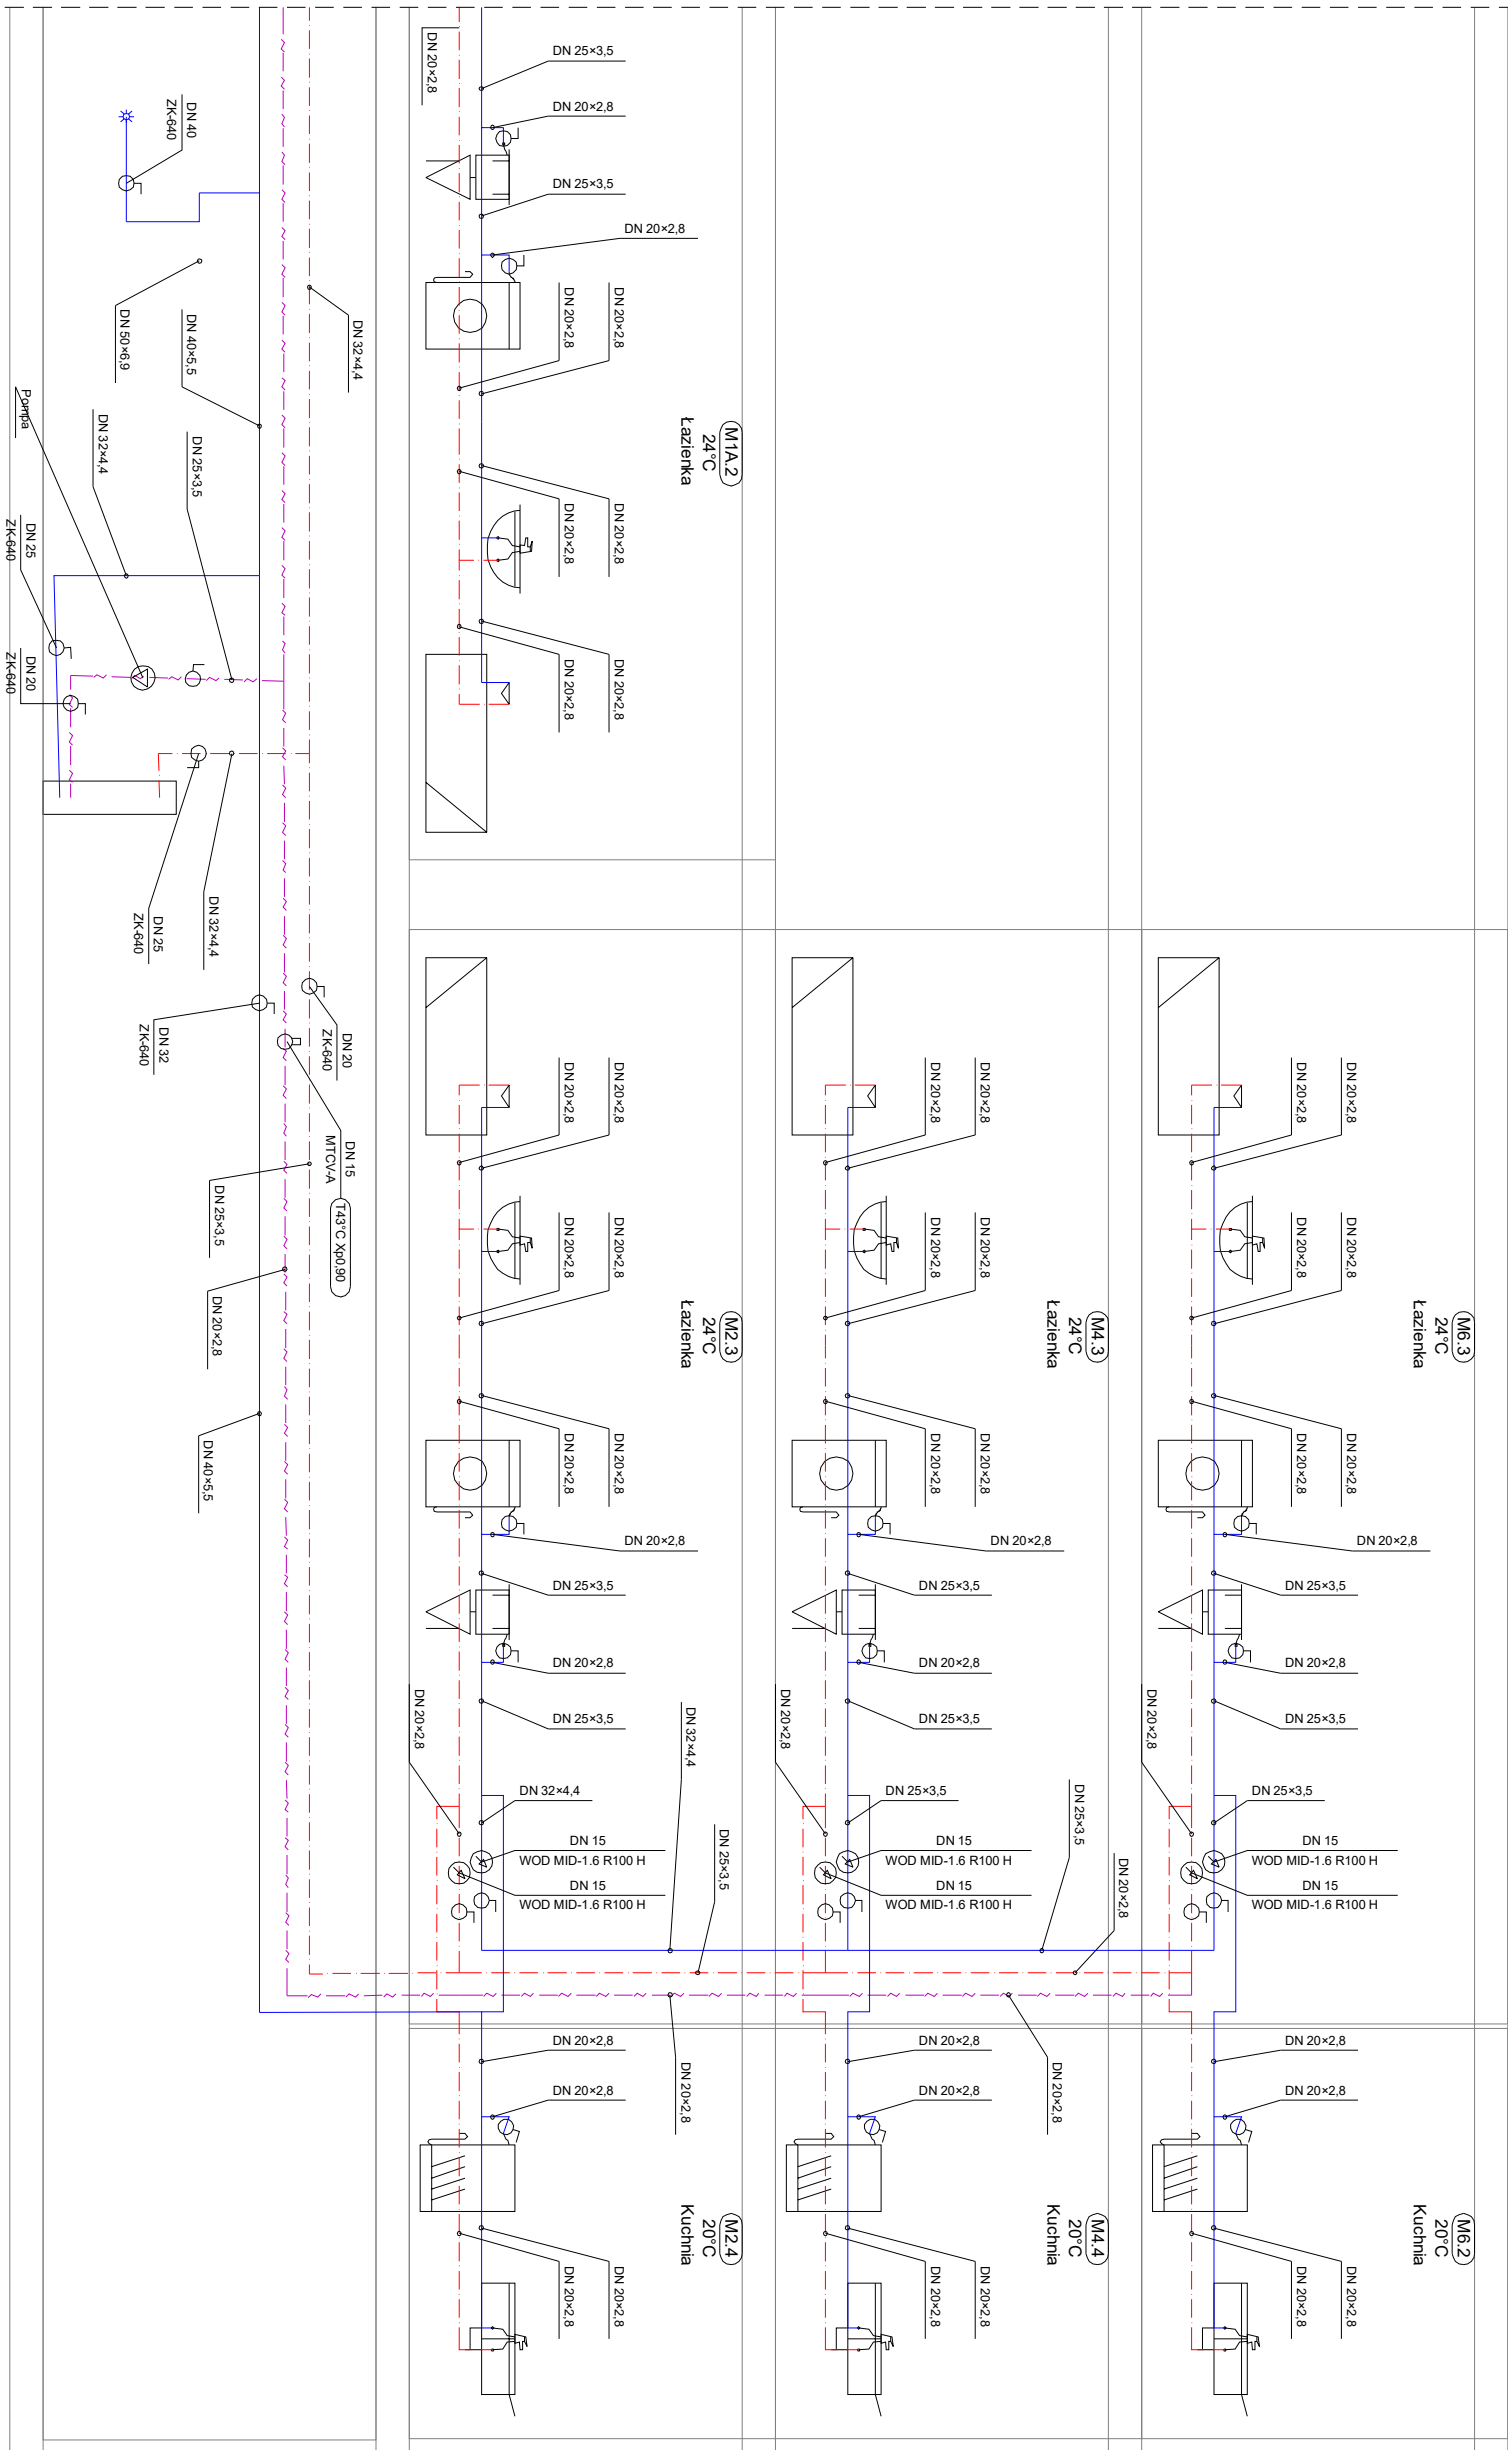

OPRACOWANIE:		OBJEKT:		PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
PROJEKT BUDOWLANY		Budynek mieszkalny Włocławek, ul. Jesionowa 8 dz. nr 65/33 KM 49/1		mgr inż. Krzysztof Sikorski nr upraw.: KUP/0073/PW/OŚ/07			
TYTUŁ RYSUNKU:		INWESTOR:		SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	
WŁEWIĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU ORAZ CYRKULACJI		Adminstracja Zasobów Komunalnych ul. Ostowska 30 87-800 Włocławek		OPRACOWAŁ:		PODPIS:	
BRANŻA:		DATA:		SKALA:		NR RYS.	
SANITARNA		30 kwiecień 2020				06	